




HASTE DE ATERRAMENTO

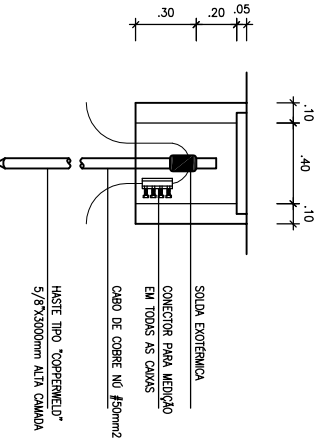


CAIXA DE ATERRAMENTO

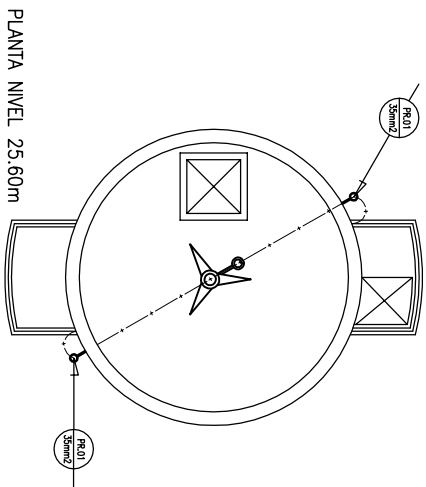


PLANTA NÍVEL 25.00m

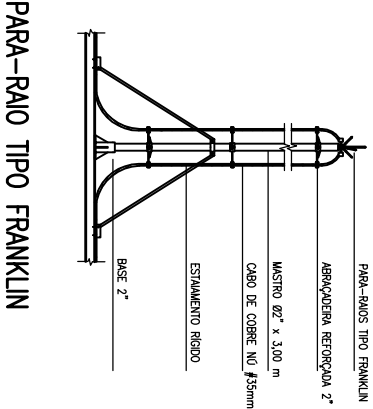


PARA-RAIO TIPO FRANKLIN

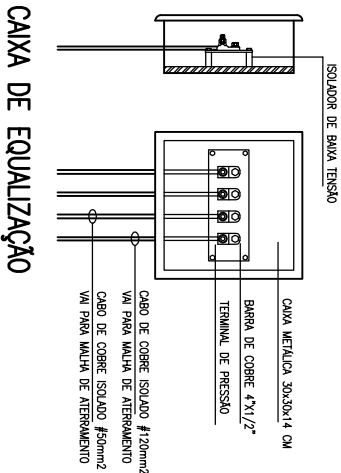



CAIXA DE EQUALIZAÇÃO

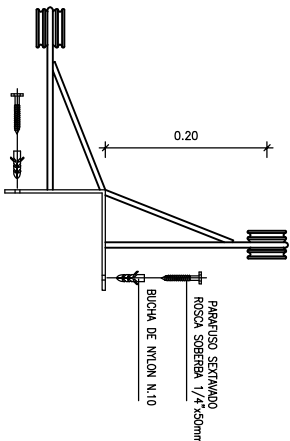

SUORTE-GUIA PARA QUINA

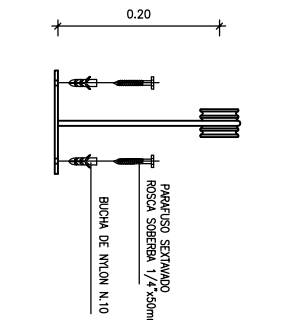

SUORTE-GUIA SIMPLES

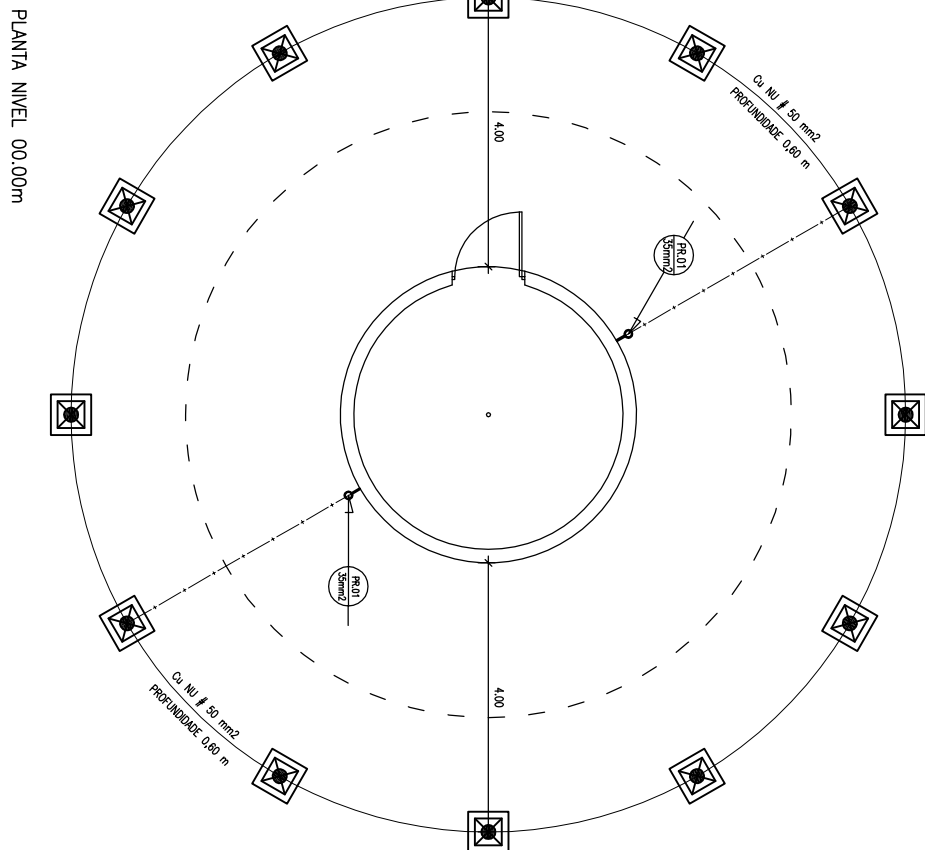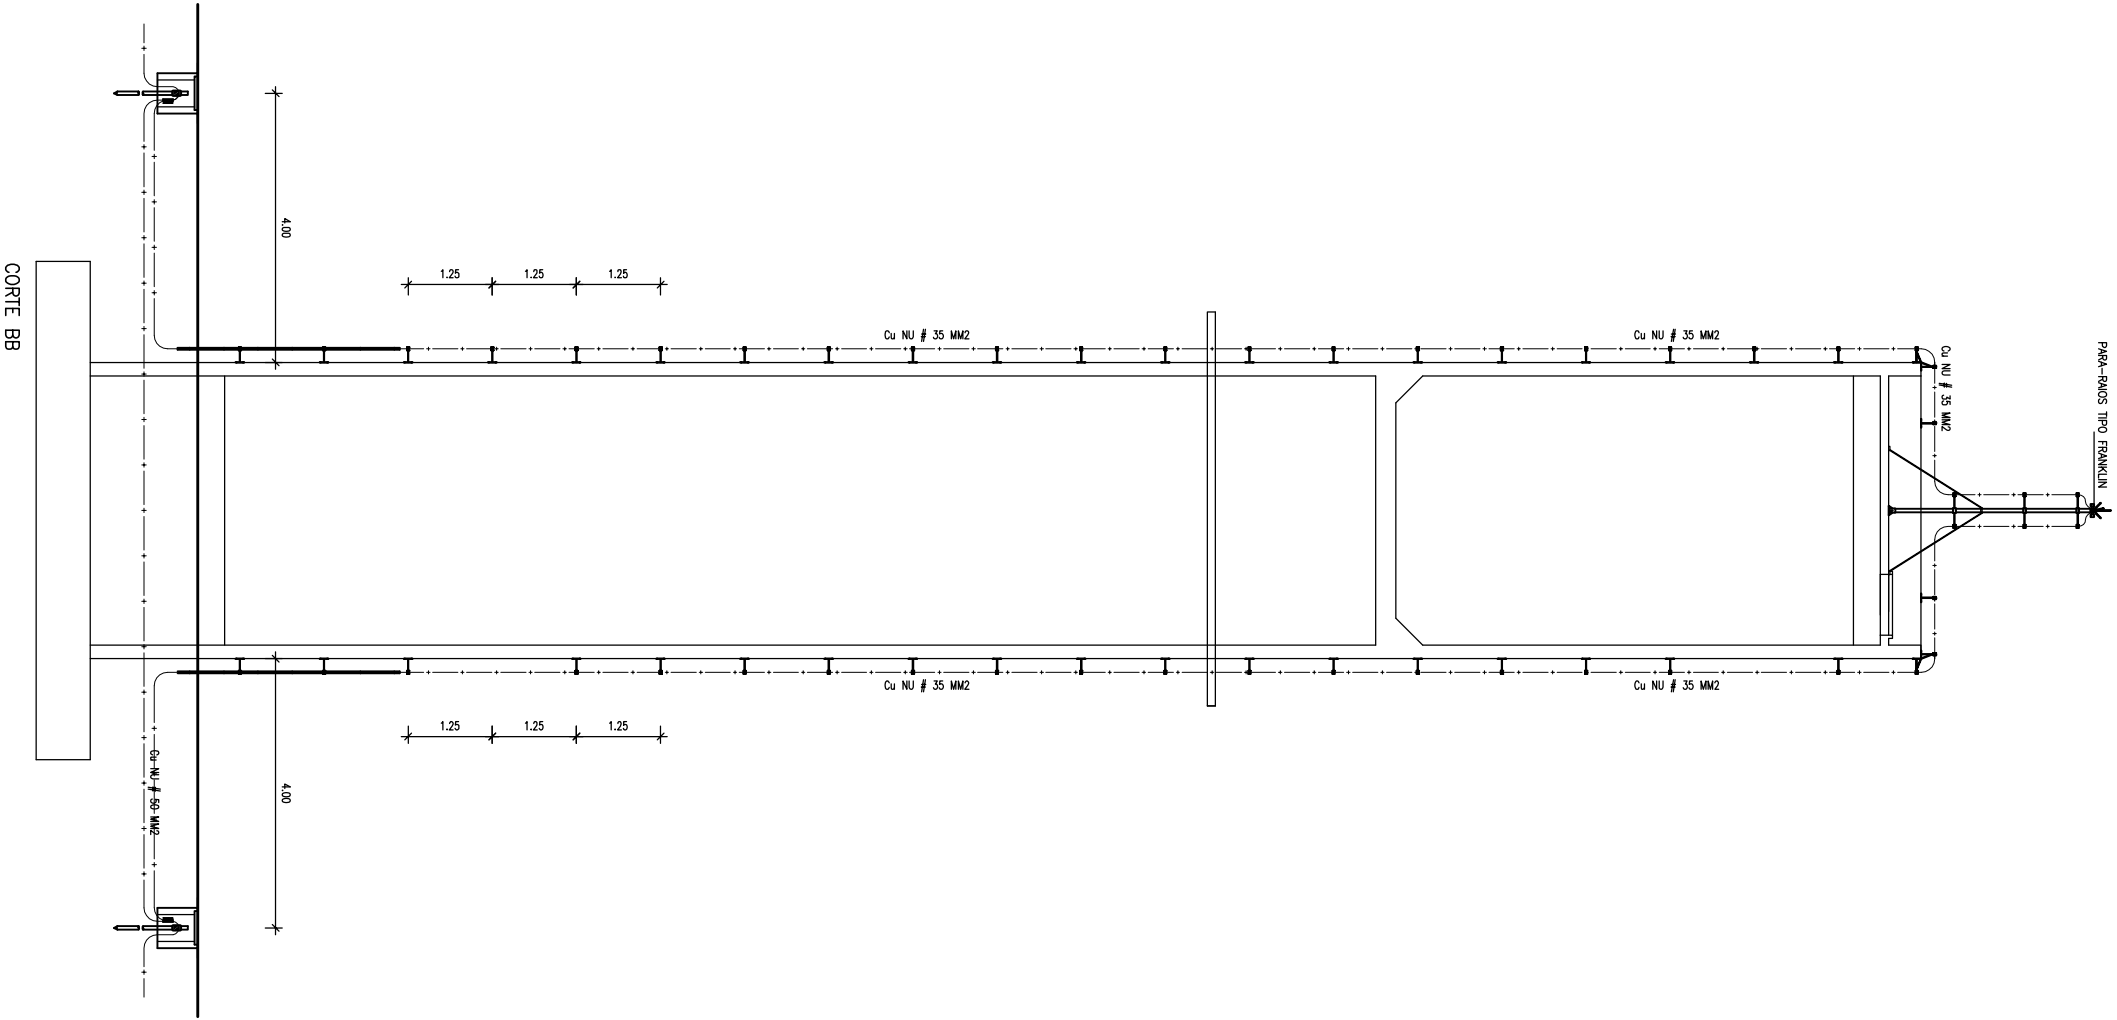

PLANTA NÍVEL 00.00m

- LEGENDA
- CORDOALHA DE COBRE Nº # 35 MM2
  - CORDOALHA DE COBRE Nº # 50 MM2 NO PISO
  - DESCIDA COM CORDOALHA DE COBRE Nº 35 mm2
  - HASTE DE ATERRAMENTO CORRENTELO Ø5/8\"x3,00m ALTA CANALUA
  - CAIXA DE INSTIÇÃO DE ATERRAMENTO 0,40x0,40 m
  - PARA-RAIO TIPO FRANKLIN

NOTAS

O SISTEMA DEVERÁ TER MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E DABRINIR A SUA EFICIENCIA

NÃO É FUNÇÃO DO SPDA A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETO-ELÉTRONICOS, PARA TAL, DEVERÃO SER INSTALADOS DUPRESSORES DE SUPRTO INDIVIDUAIS