

LEGENDA

TRECHO A EXECUTAR

TRECHO EXISTENTE


NOTAS


TUBO DE TERÇO C/ANUNIZADO 3" 1/4 ABERTO

TUBO PVC, CLASSE 20 75x4 DN 100 MM SUBTERRANEO


TUBO PVC, CLASSE 20 75x4 DN 75 MM SUBTERRANEO

PROFUNDIDADE MINIMA DA ESCAVAÇÃO = 0,70 M

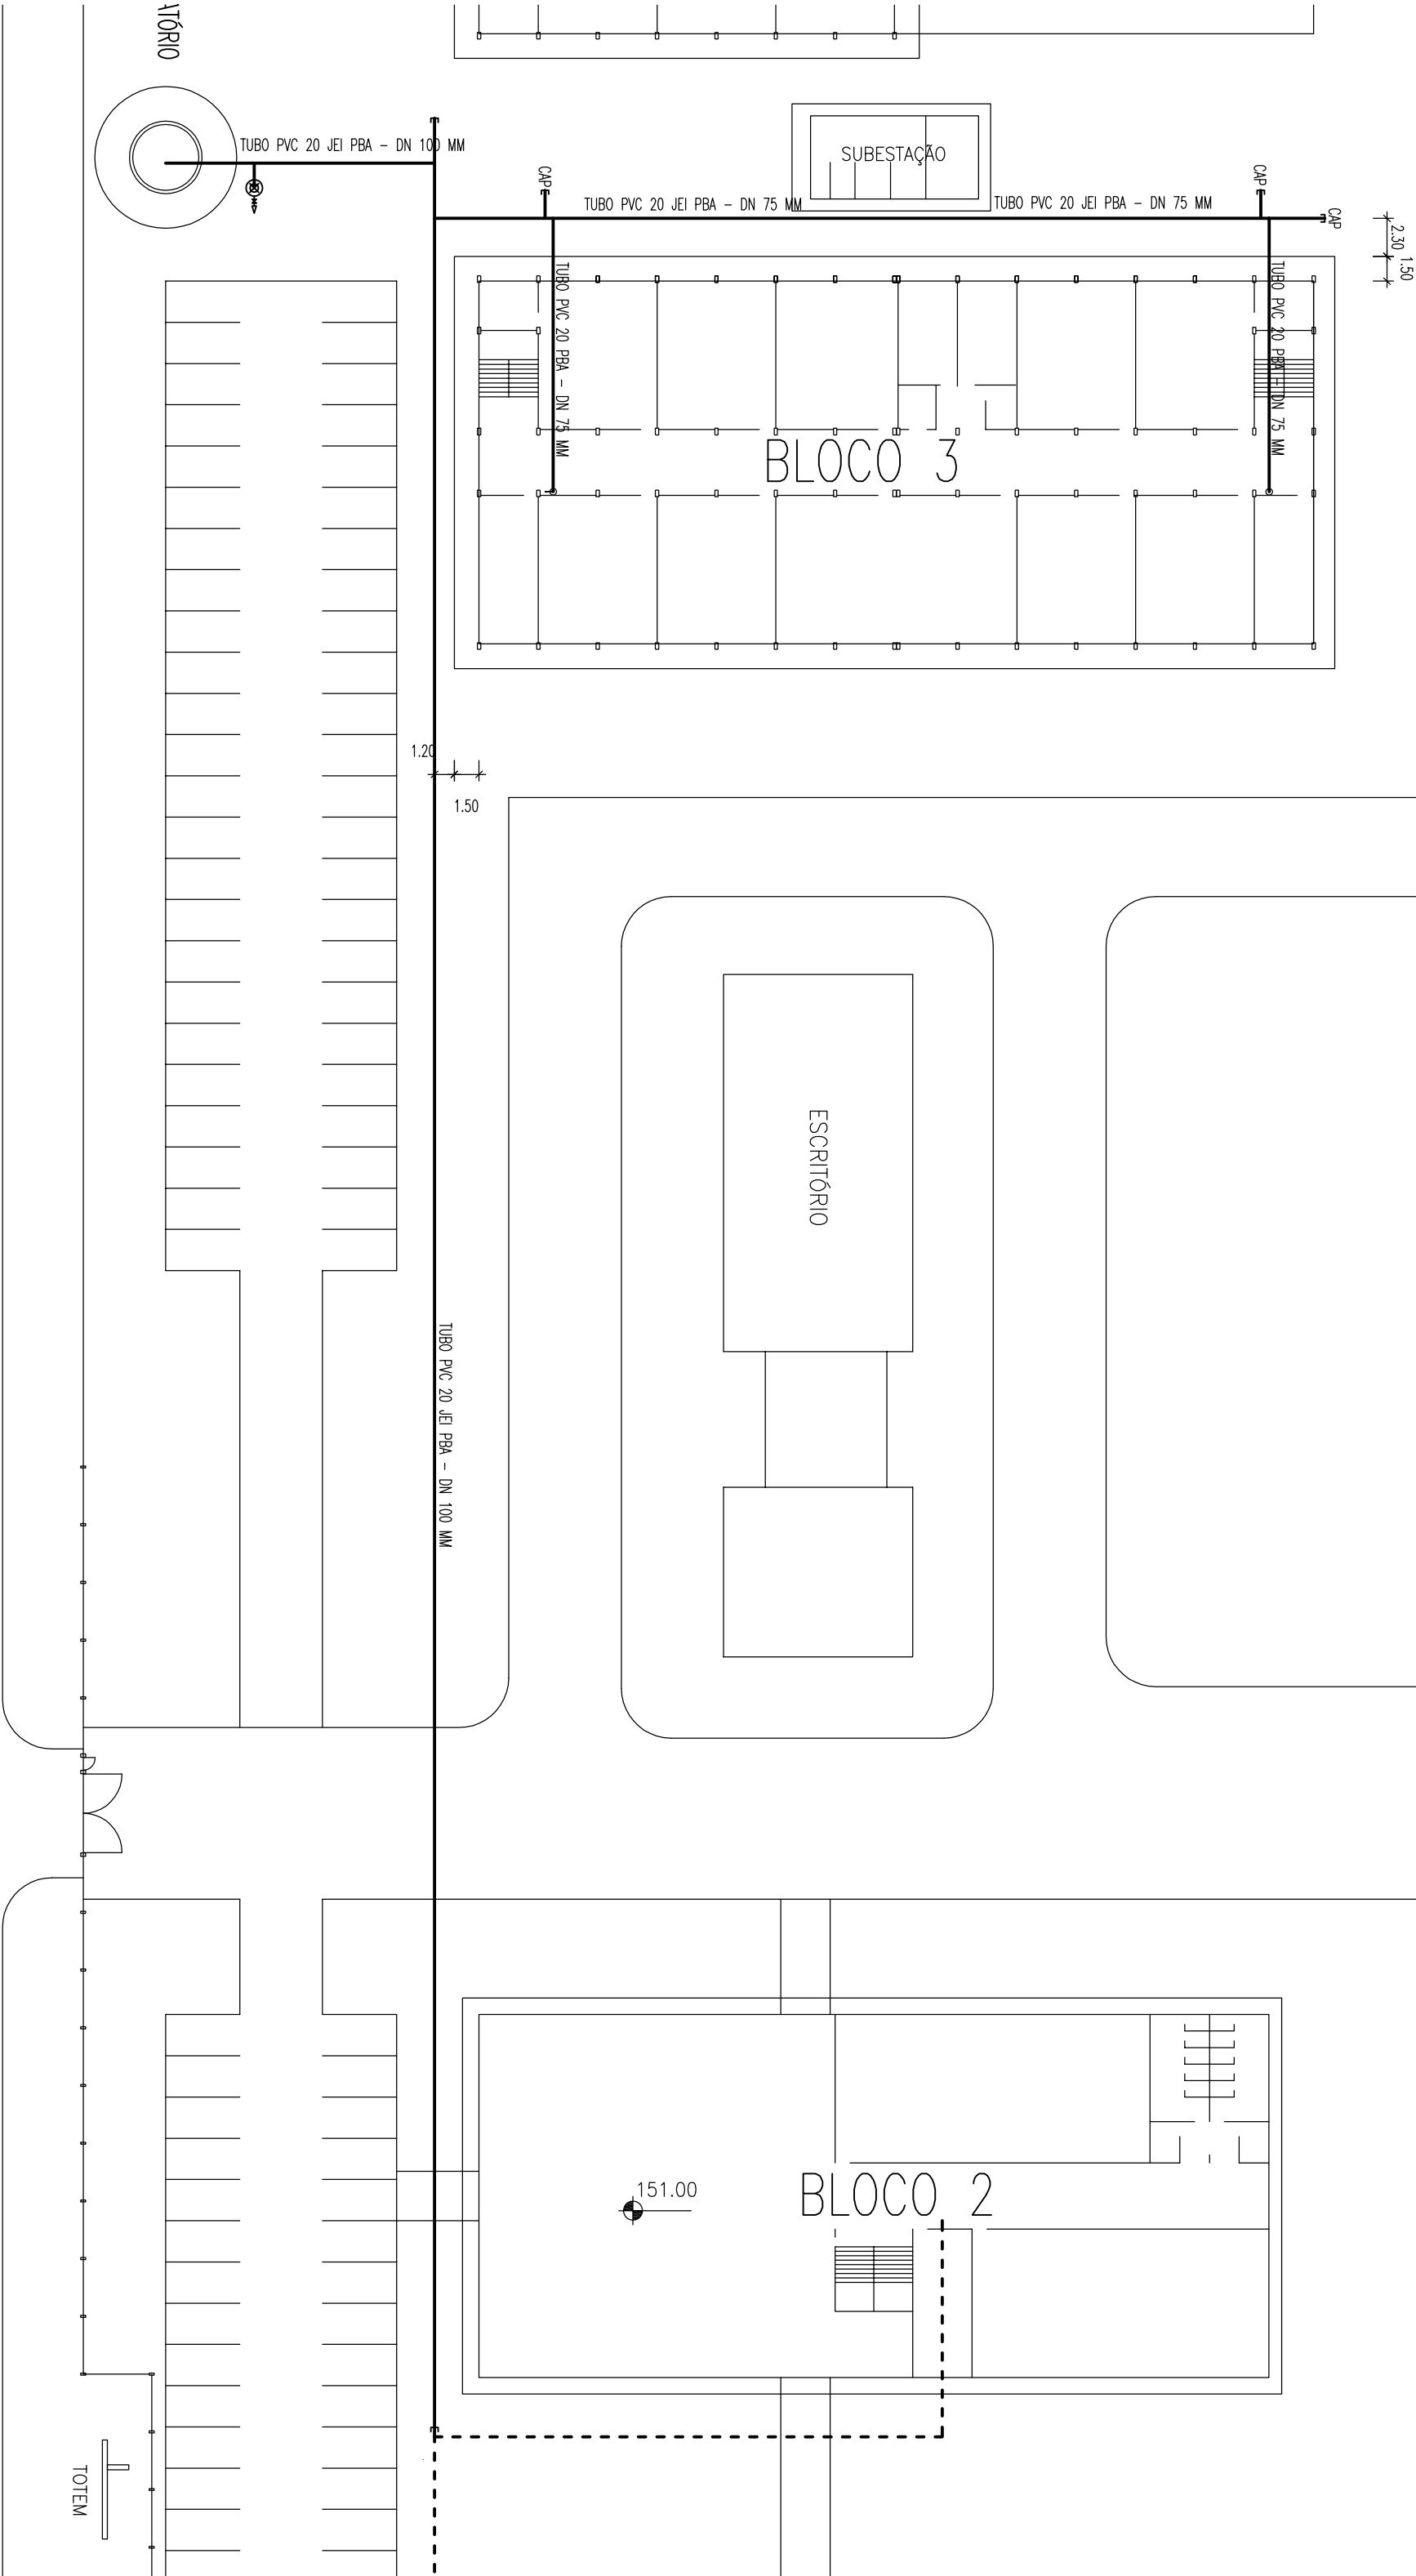



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAZ



Prefeitura da UFAM

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE HUMAITÁ

INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

REDE GERAL

AUTOR DO PROJETO
ORION TEIXEIRA CARVALHO
ENC. CIVIL - CREA MA/000 103-0

ART

DESENHO
ORION

DATA
2014

ESCALA
1:250

PRIMAÇA

11.IN.011