



PLANTA NÍVEL 17.80m

PLANTA NÍVEL 17.00m


PLANTA NÍVEL 2.20m

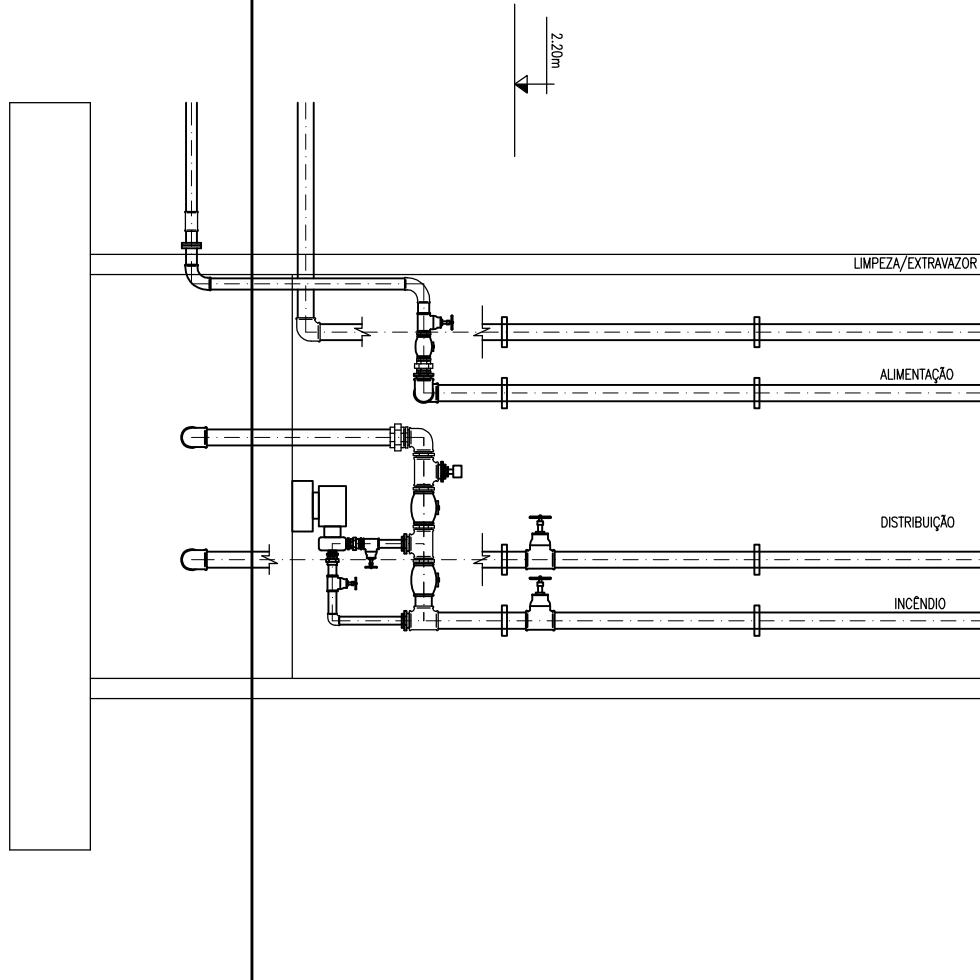

CORTE BB

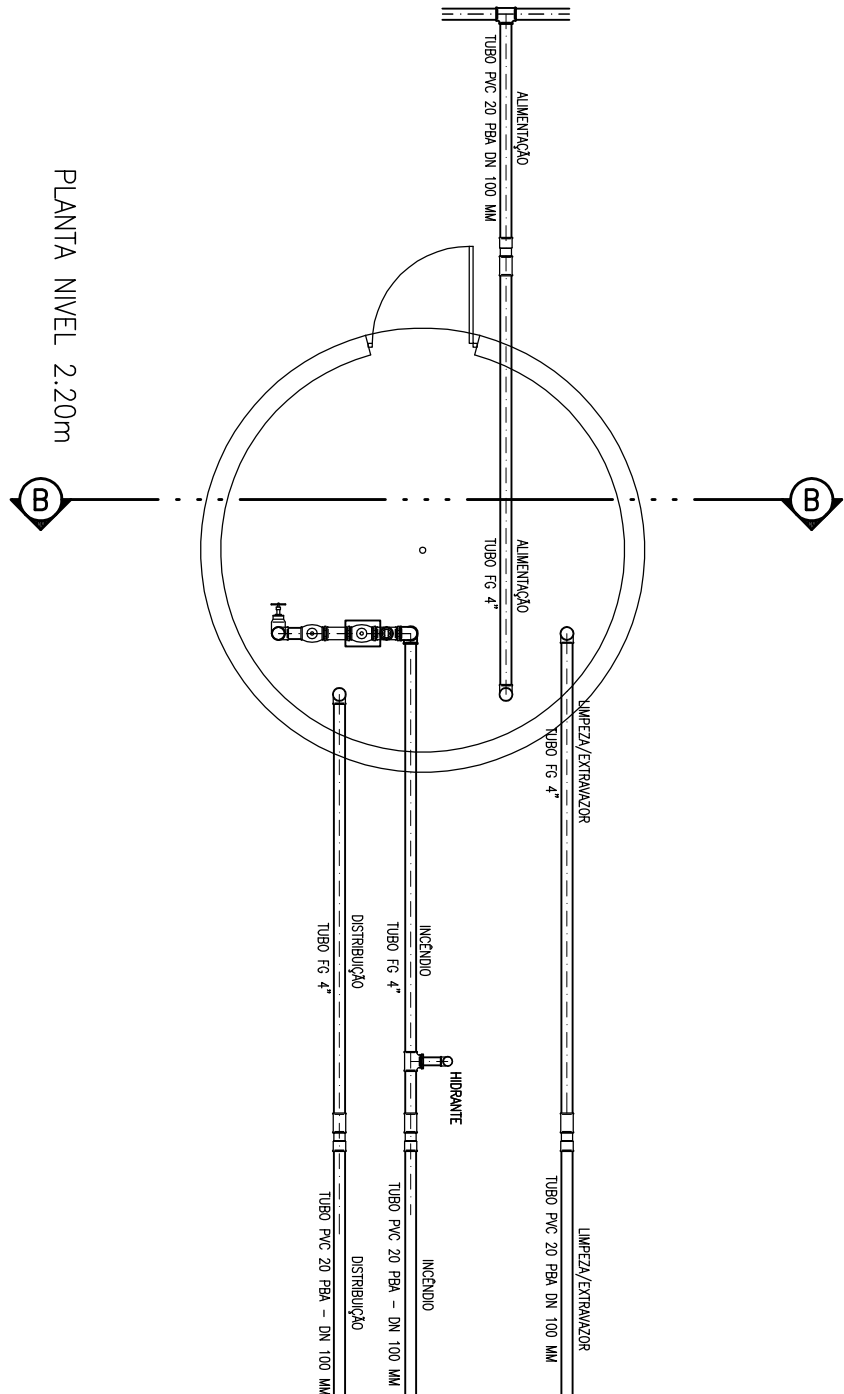

PLANTA NÍVEL 2.20m

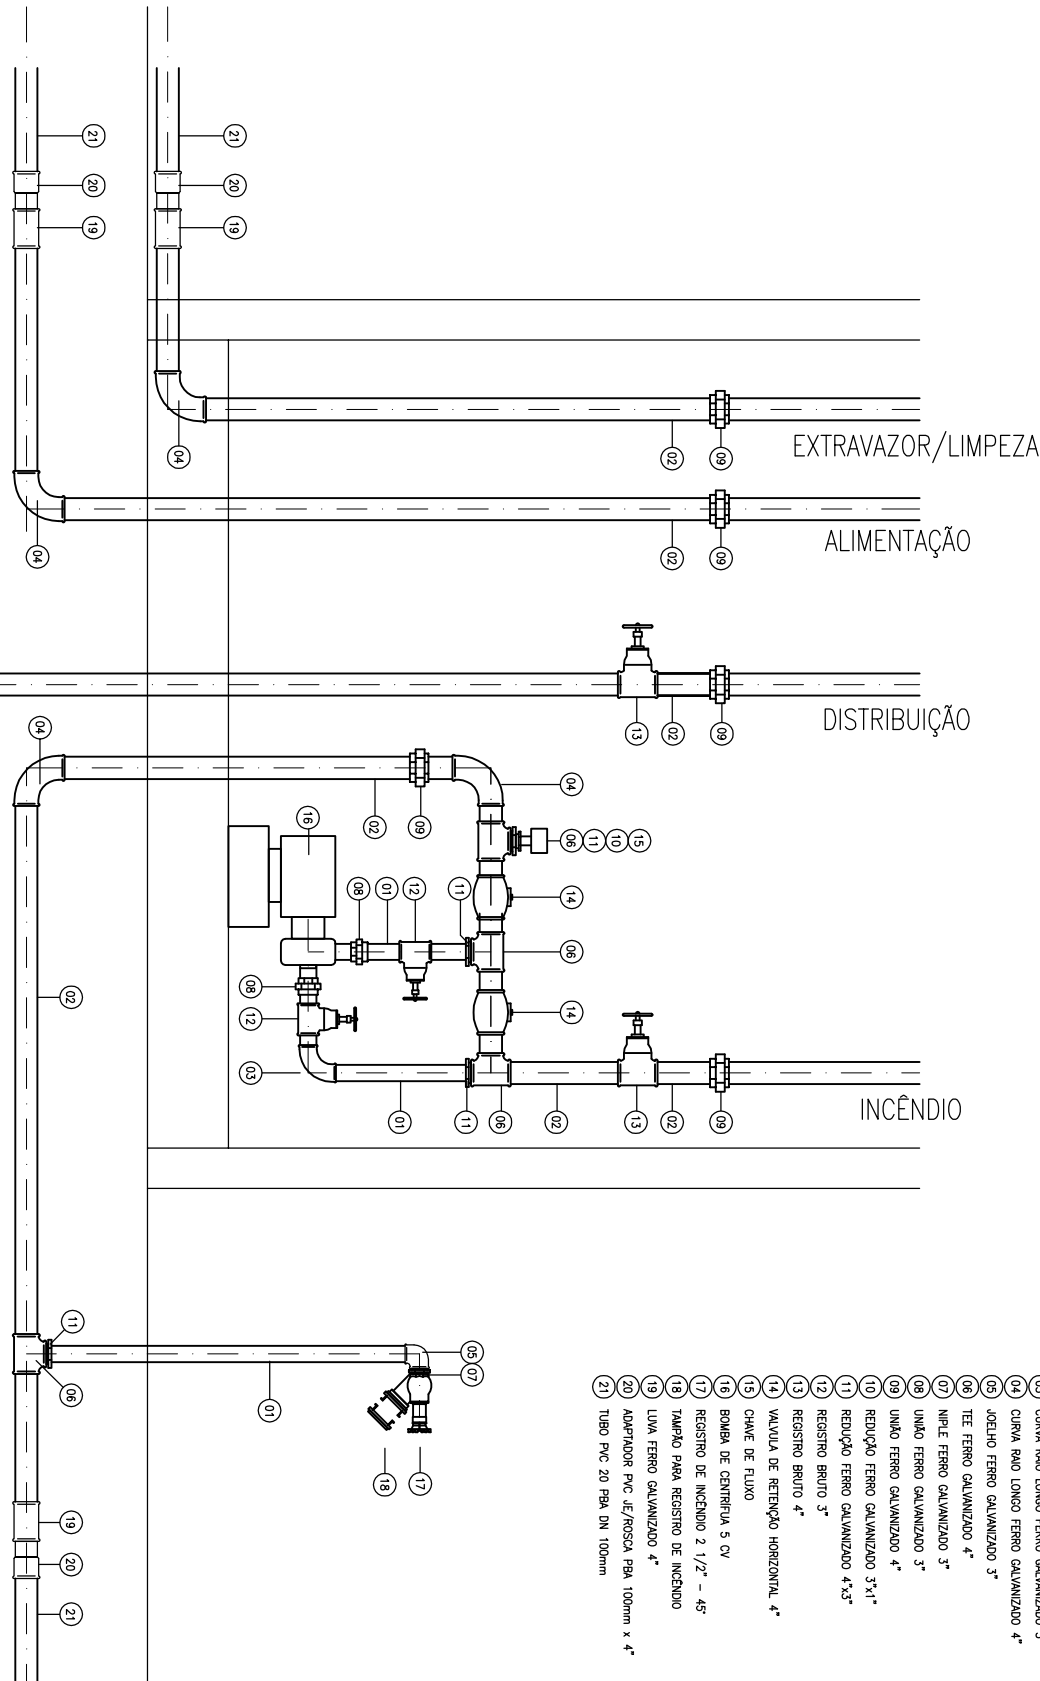

- 01 TUBO FERRO GALVANIZADO 3"
- 02 TUBO FERRO GALVANIZADO 4"
- 03 CÂMERA BAO LONCO FERRO GALVANIZADO 3"
- 04 CÂMERA BAO LONCO FERRO GALVANIZADO 4"
- 05 DEJUDO FERRO GALVANIZADO 3"
- 06 TEE FERRO GALVANIZADO 4"
- 07 UNÃO FERRO GALVANIZADO 3"
- 08 UNÃO FERRO GALVANIZADO 4"
- 09 REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 3"x1"
- 10 REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 4"x3"
- 11 REGISTRO BRITO 3"
- 12 REGISTRO BRITO 4"
- 13 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 4"
- 14 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3"
- 15 BOMBA DE CENTRÍFUGA 5 CV
- 16 REGISTRO DE INCÊNDIO 2 1/2" - 45°
- 17 TUBO PARA REGISTRO DE INCÊNDIO
- 18 LULA FERRO GALVANIZADO 4"
- 19 ADAPTADOR PVC 4"/PNECA PPA 100mm x 4"
- 20 TUBO PVC 20 PPA DN 100mm
- 21 TUBO FERRO GALVANIZADO 3"
- 22 TUBO FERRO GALVANIZADO 4"
- 23 CÂMERA BAO LONCO FERRO GALVANIZADO 3"
- 24 CÂMERA BAO LONCO FERRO GALVANIZADO 4"
- 25 DEJUDO FERRO GALVANIZADO 3"
- 26 TEE FERRO GALVANIZADO 4"
- 27 UNÃO FERRO GALVANIZADO 3"
- 28 UNÃO FERRO GALVANIZADO 4"
- 29 REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 3"x1"
- 30 REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 4"x3"
- 31 REGISTRO BRITO 3"
- 32 REGISTRO BRITO 4"
- 33 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 4"
- 34 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3"
- 35 BOMBA DE CENTRÍFUGA 5 CV
- 36 REGISTRO DE INCÊNDIO 2 1/2" - 45°
- 37 TUBO PARA REGISTRO DE INCÊNDIO
- 38 LULA FERRO GALVANIZADO 4"
- 39 ADAPTADOR PVC 4"/PNECA PPA 100mm x 4"
- 40 TUBO PVC 20 PPA DN 100mm
- 41 TUBO FERRO GALVANIZADO 3"
- 42 TUBO FERRO GALVANIZADO 4"
- 43 CÂMERA BAO LONCO FERRO GALVANIZADO 3"
- 44 CÂMERA BAO LONCO FERRO GALVANIZADO 4"
- 45 DEJUDO FERRO GALVANIZADO 3"
- 46 TEE FERRO GALVANIZADO 4"
- 47 UNÃO FERRO GALVANIZADO 3"
- 48 UNÃO FERRO GALVANIZADO 4"
- 49 REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 3"x1"
- 50 REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 4"x3"
- 51 REGISTRO BRITO 3"
- 52 REGISTRO BRITO 4"
- 53 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 4"
- 54 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3"
- 55 BOMBA DE CENTRÍFUGA 5 CV
- 56 REGISTRO DE INCÊNDIO 2 1/2" - 45°
- 57 TUBO PARA REGISTRO DE INCÊNDIO
- 58 LULA FERRO GALVANIZADO 4"
- 59 ADAPTADOR PVC 4"/PNECA PPA 100mm x 4"
- 60 TUBO PVC 20 PPA DN 100mm
- 61 TUBO FERRO GALVANIZADO 3"
- 62 TUBO FERRO GALVANIZADO 4"
- 63 CÂMERA BAO LONCO FERRO GALVANIZADO 3"
- 64 CÂMERA BAO LONCO FERRO GALVANIZADO 4"
- 65 DEJUDO FERRO GALVANIZADO 3"
- 66 TEE FERRO GALVANIZADO 4"
- 67 UNÃO FERRO GALVANIZADO 3"
- 68 UNÃO FERRO GALVANIZADO 4"
- 69 REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 3"x1"
- 70 REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 4"x3"
- 71 REGISTRO BRITO 3"
- 72 REGISTRO BRITO 4"
- 73 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 4"
- 74 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3"
- 75 BOMBA DE CENTRÍFUGA 5 CV
- 76 REGISTRO DE INCÊNDIO 2 1/2" - 45°
- 77 TUBO PARA REGISTRO DE INCÊNDIO
- 78 LULA FERRO GALVANIZADO 4"
- 79 ADAPTADOR PVC 4"/PNECA PPA 100mm x 4"
- 80 TUBO PVC 20 PPA DN 100mm
- 81 TUBO FERRO GALVANIZADO 3"
- 82 TUBO FERRO GALVANIZADO 4"
- 83 CÂMERA BAO LONCO FERRO GALVANIZADO 3"
- 84 CÂMERA BAO LONCO FERRO GALVANIZADO 4"
- 85 DEJUDO FERRO GALVANIZADO 3"
- 86 TEE FERRO GALVANIZADO 4"
- 87 UNÃO FERRO GALVANIZADO 3"
- 88 UNÃO FERRO GALVANIZADO 4"
- 89 REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 3"x1"
- 90 REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 4"x3"
- 91 REGISTRO BRITO 3"
- 92 REGISTRO BRITO 4"
- 93 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 4"
- 94 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3"
- 95 BOMBA DE CENTRÍFUGA 5 CV
- 96 REGISTRO DE INCÊNDIO 2 1/2" - 45°
- 97 TUBO PARA REGISTRO DE INCÊNDIO
- 98 LULA FERRO GALVANIZADO 4"
- 99 ADAPTADOR PVC 4"/PNECA PPA 100mm x 4"
- 100 TUBO PVC 20 PPA DN 100mm