



PAVIMENTO 2


- EQUIPAMENTOS**
- 1) CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAPACIDADE 9.000 BTU LARGURA 220 x 57x71
 - 2) CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAPACIDADE 24.000 BTU COM PRESSÃO TIPO ROTATIVO ALIMENTAÇÃO 220 V 57x71



PAVIMENTO 1

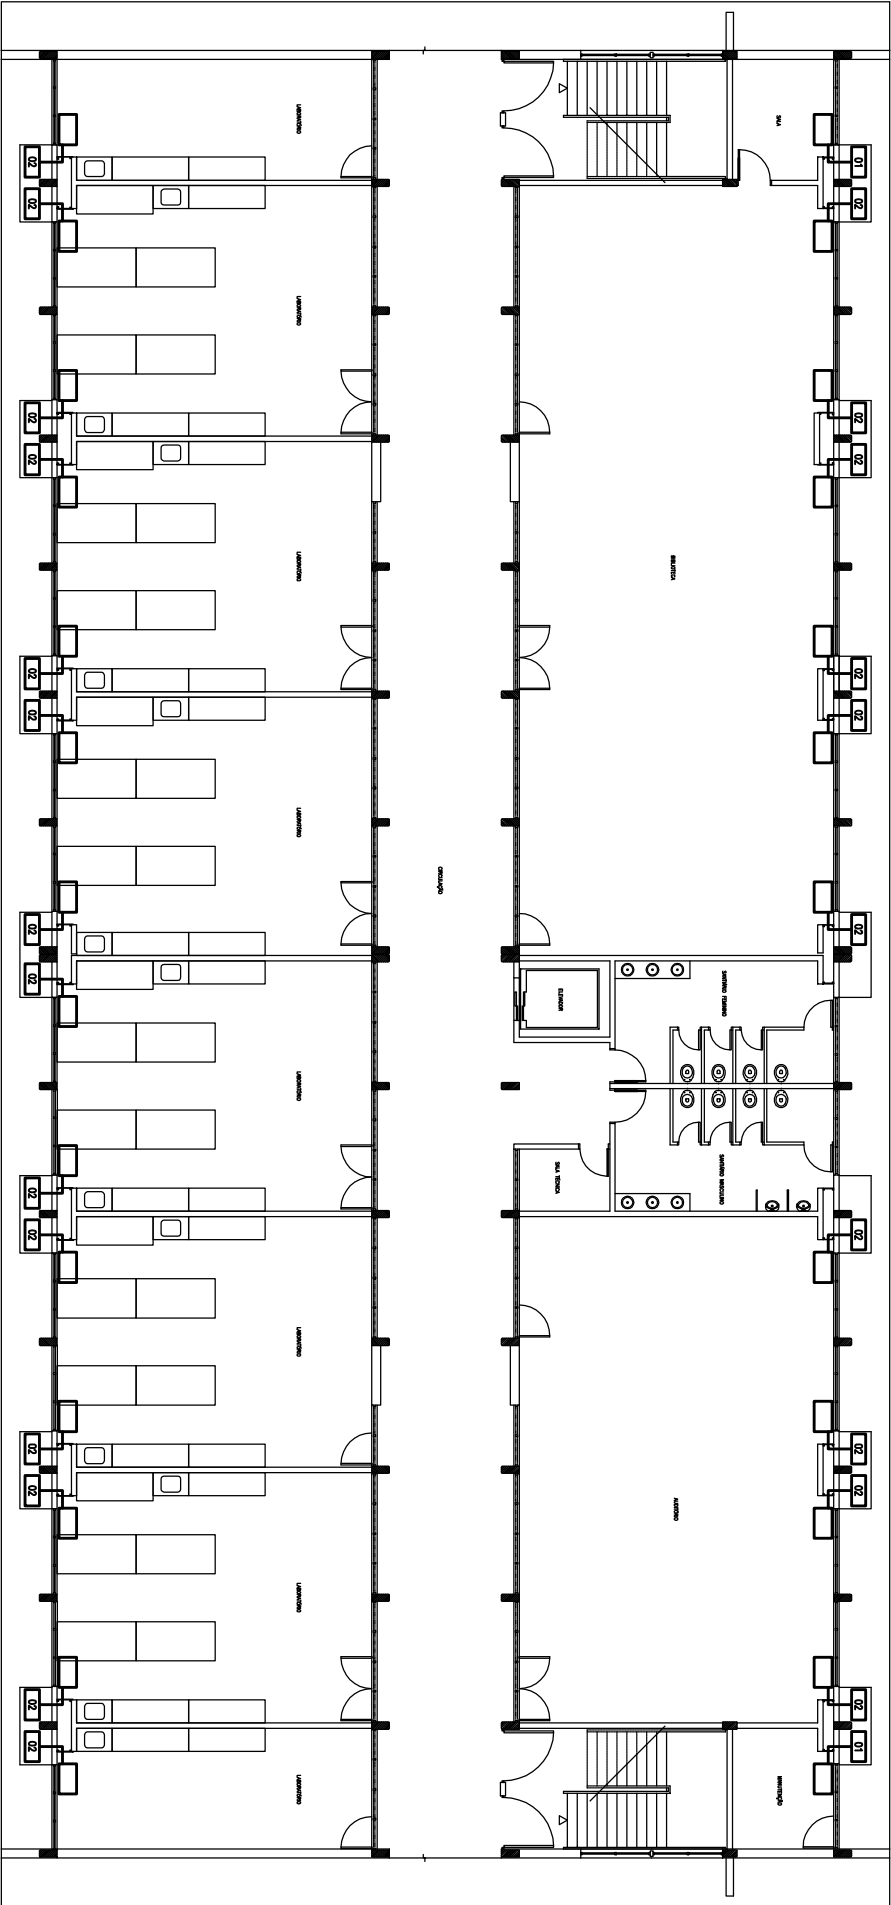

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS



Prefeitura da UFAM

CAMPUS UNIVERSITÁRIO 2 DE ITACOAIRARA

BLOCO 01

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

PAVIMENTO 1 E PAVIMENTO 2

AUTOR DO PROJETO

ORÇÃO

DATA

ESCALA

ORION TEIXEIRA CARVALHO

R\$ 0,00

02/07/2012

1:100

PRIMEIRA

14.AC.001