



- EQUIPAMENTOS**
- 11 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT
CAPACIDADE 3.000 BTU
TENSÃO 220 V 2P+1
ALIMENTAÇÃO 220 V 2P+1
 - 12 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT
CAPACIDADE 24.000 BTU
TENSÃO 220 V 2P+1
ALIMENTAÇÃO 220 V 2P+1


PAVIMENTO 4



PAVIMENTO 3

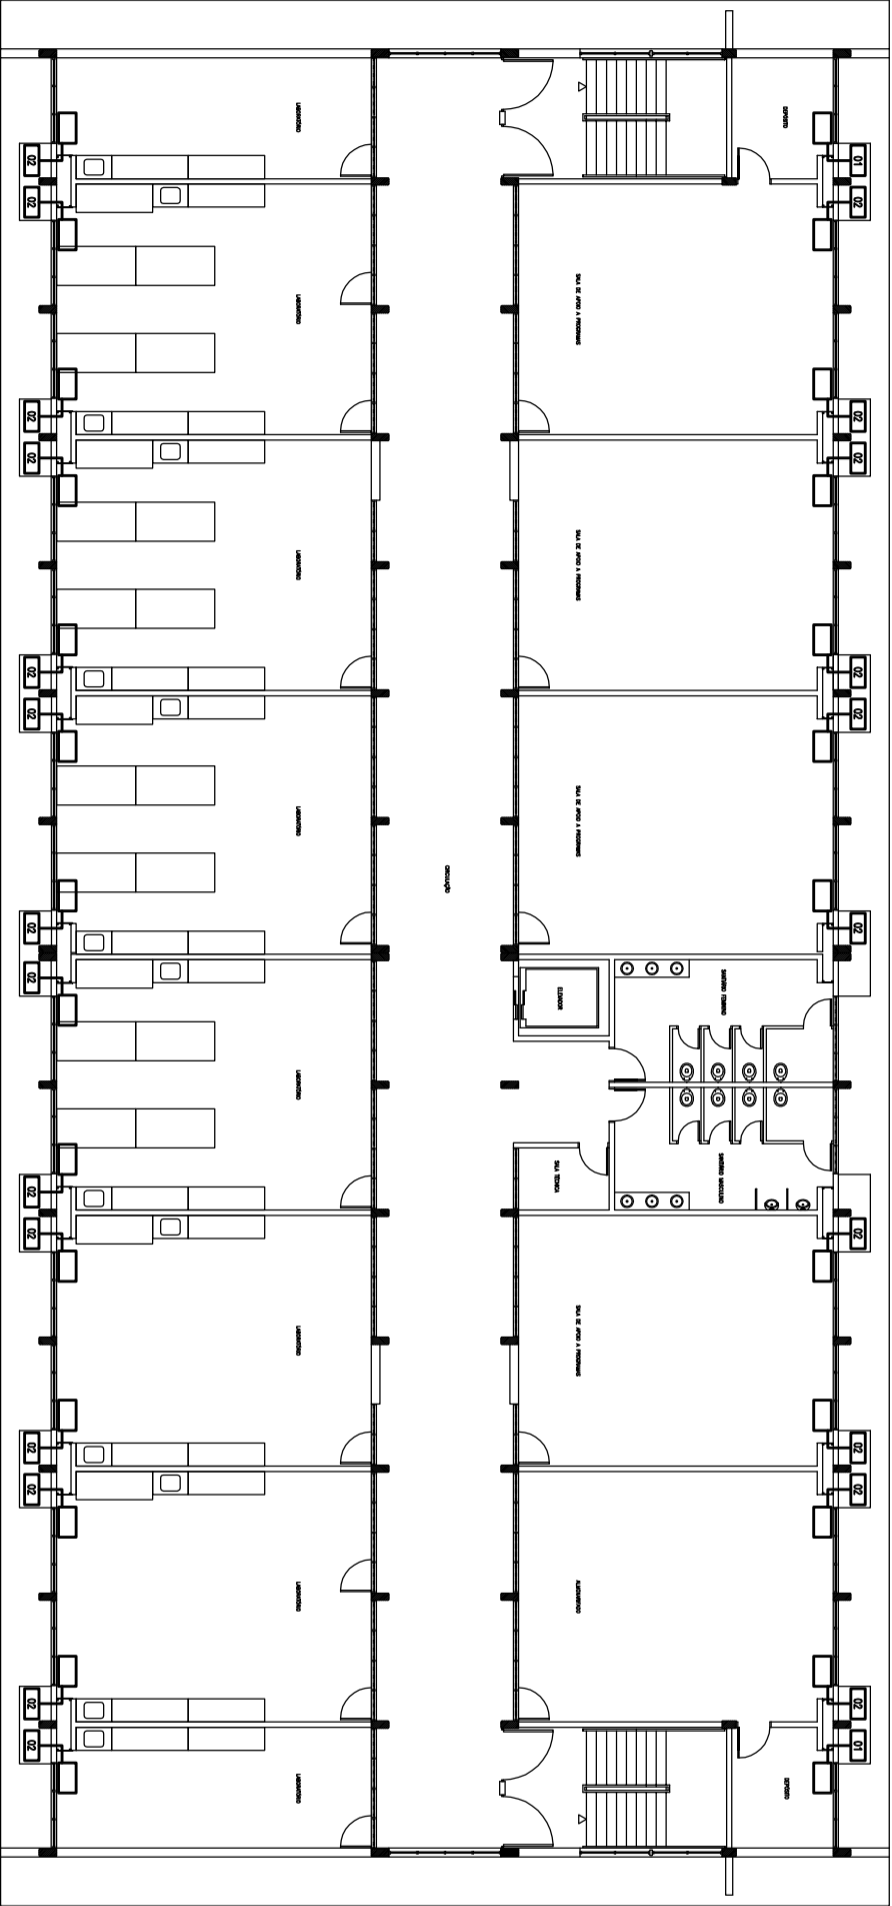

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO AMAZONAS



Prefeitura da
UFAM

CAMPUS UNIVERSITÁRIO 2 DE ITACOATIARA
BLOCO 01

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
PAVIMENTO 3 E PAVIMENTO 4

AUTOR DO PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
ORÇÃO TERCERA COTAÇÃO	ORÇÃO	ORÇÃO	ORÇÃO	ORÇÃO
DATA: 02/04/2012	DATA: 02/04/2012	DATA: 02/04/2012	DATA: 02/04/2012	DATA: 02/04/2012

PRIMEIRA

14.AC.002