



CONECÇÃO COM A ESTRUTURA METÁLICA

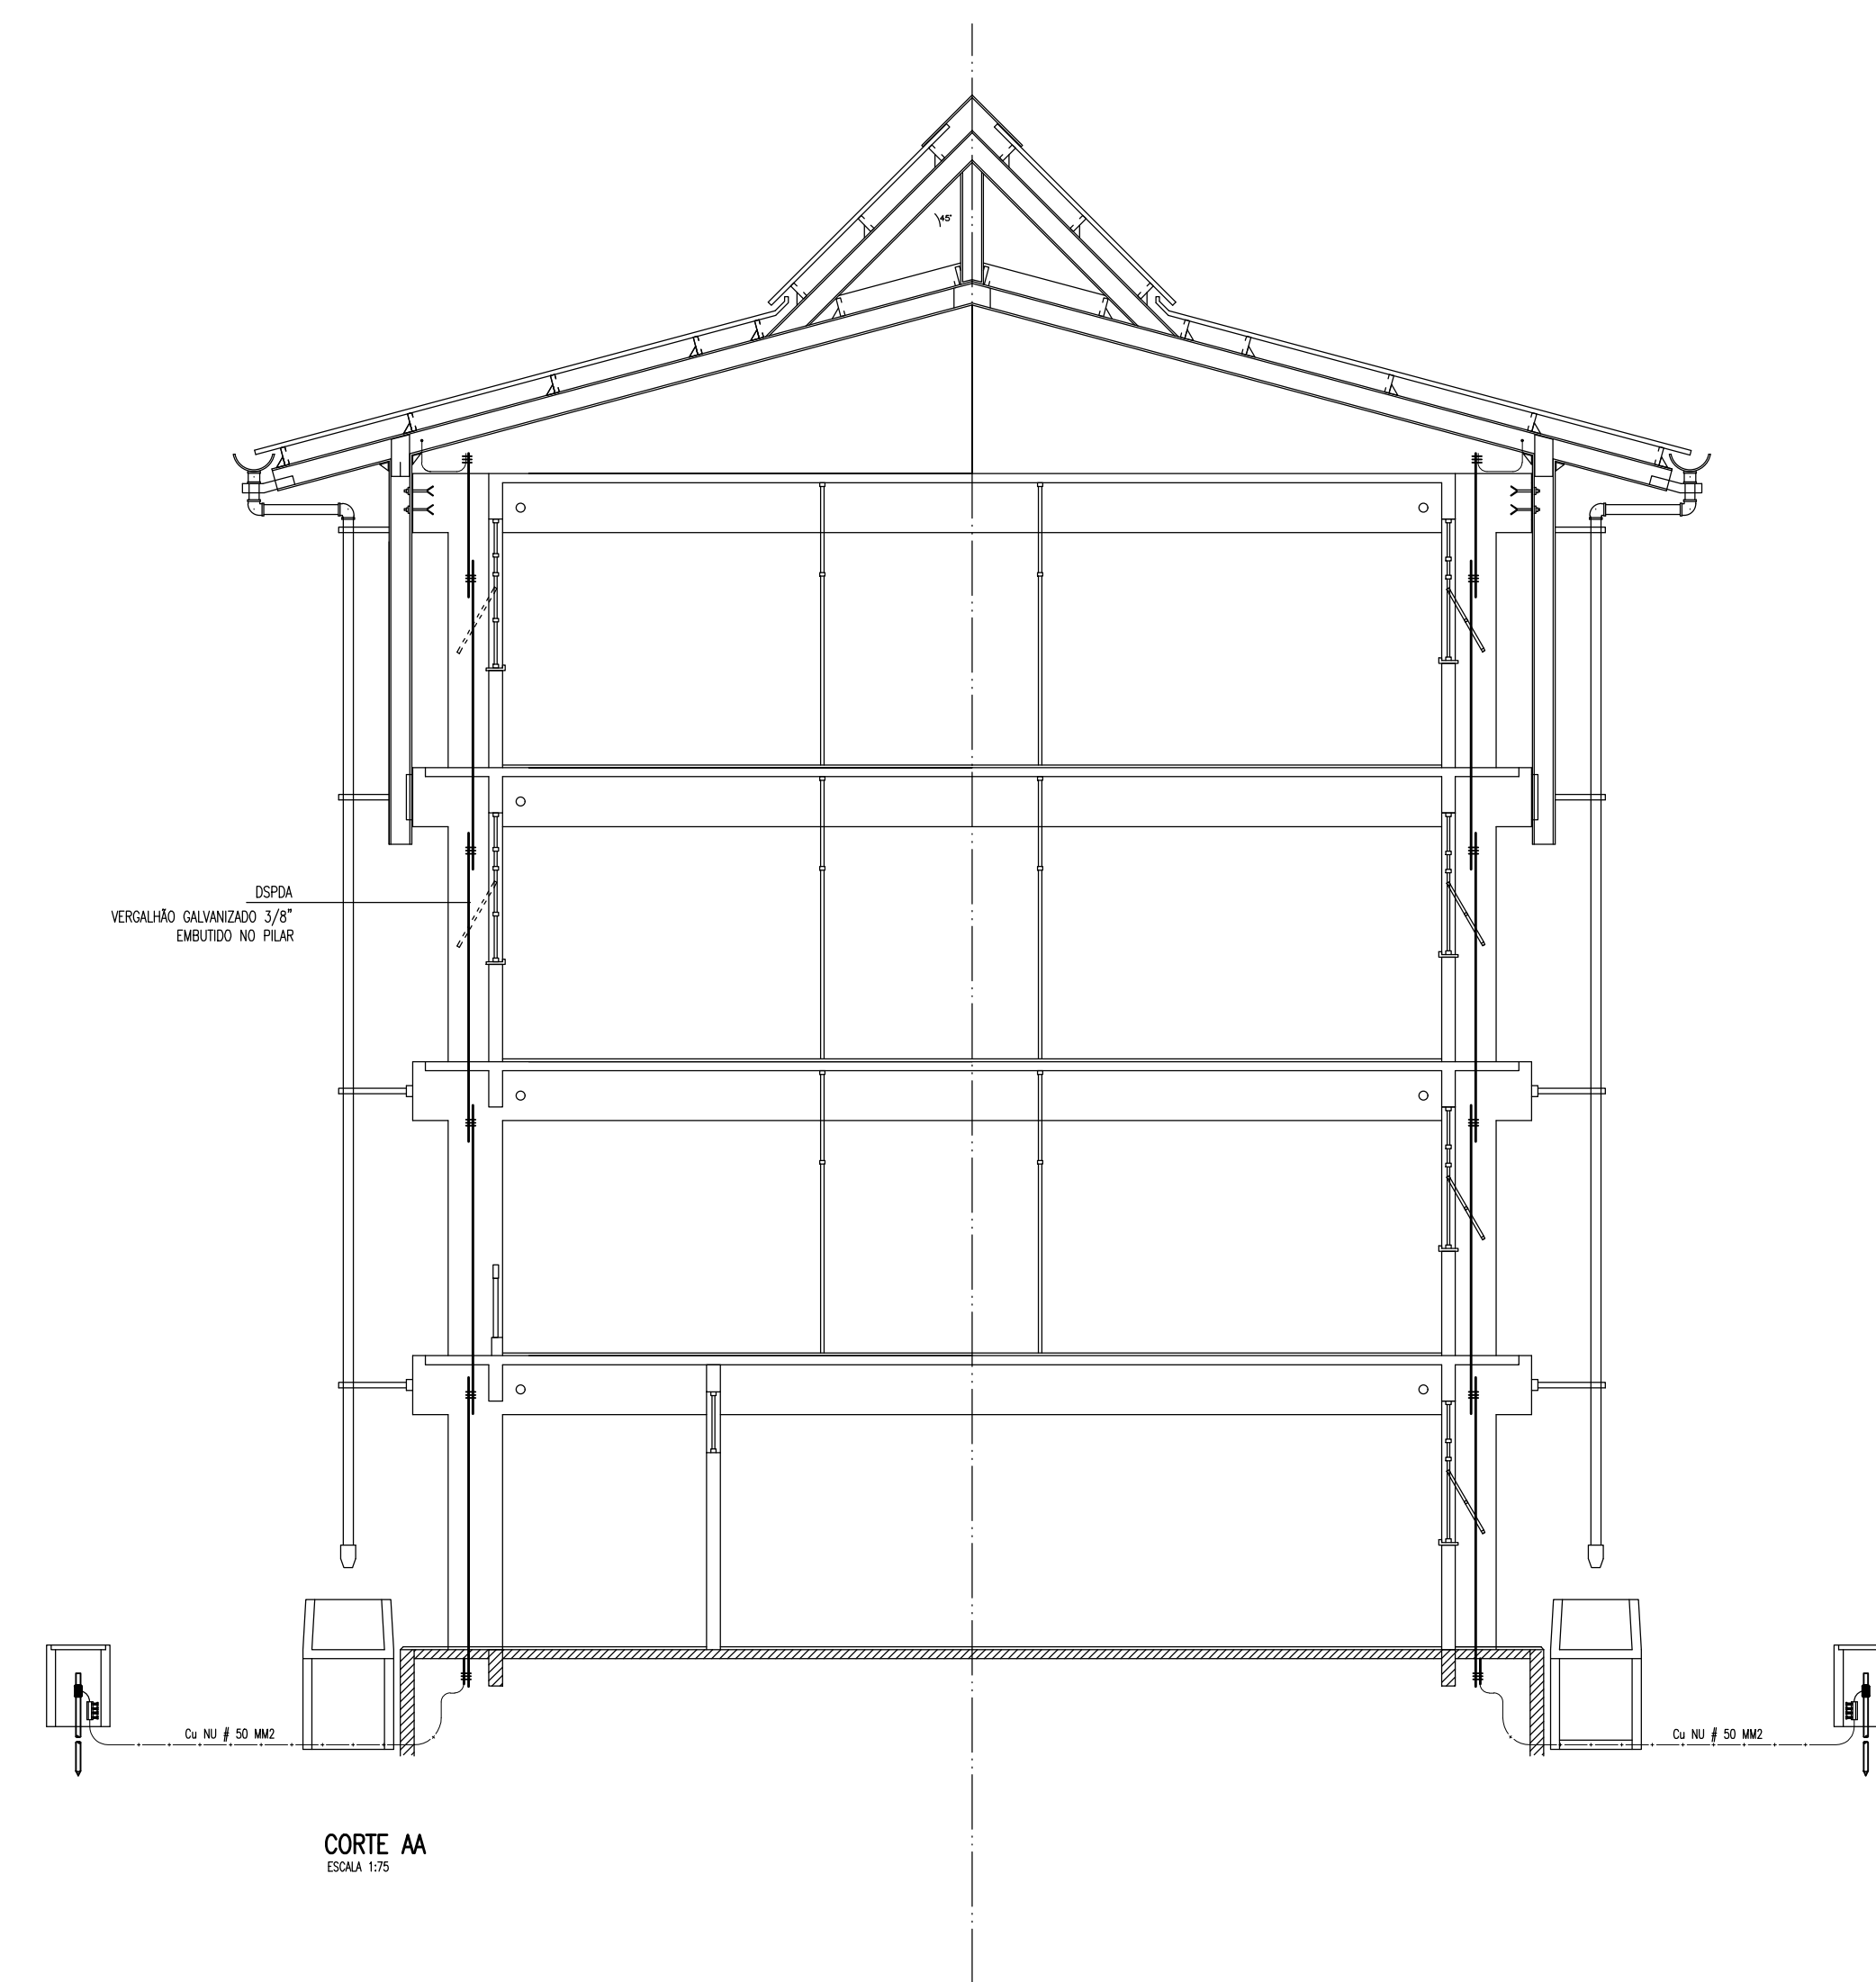


CORTE

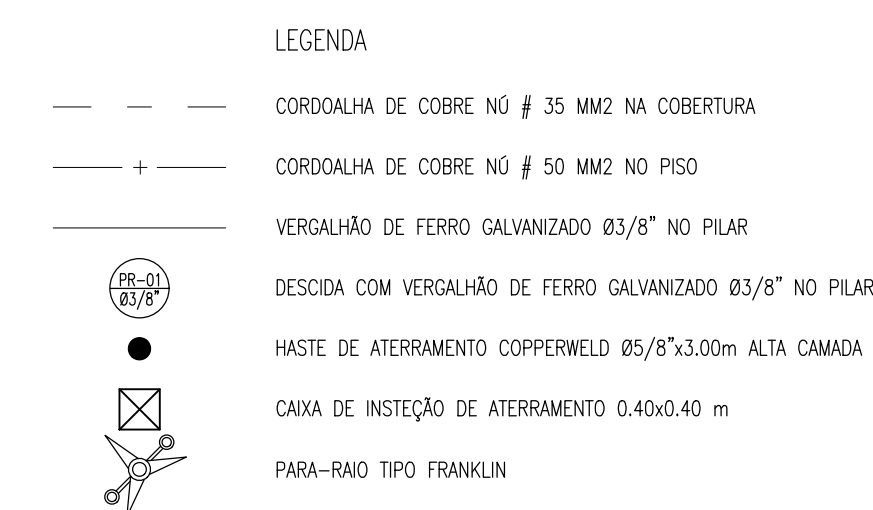

NOTA

O SISTEMA DEVERÁ TER MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAS IRREGULARIDADES E GARANTIR A SUA EFICIÊNCIA.

NÃO É FUNÇÃO DO SPDA A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL, DEVERÃO SER INSTALADOS SUPRESSORES DE SURTO INDIVIDUAIS

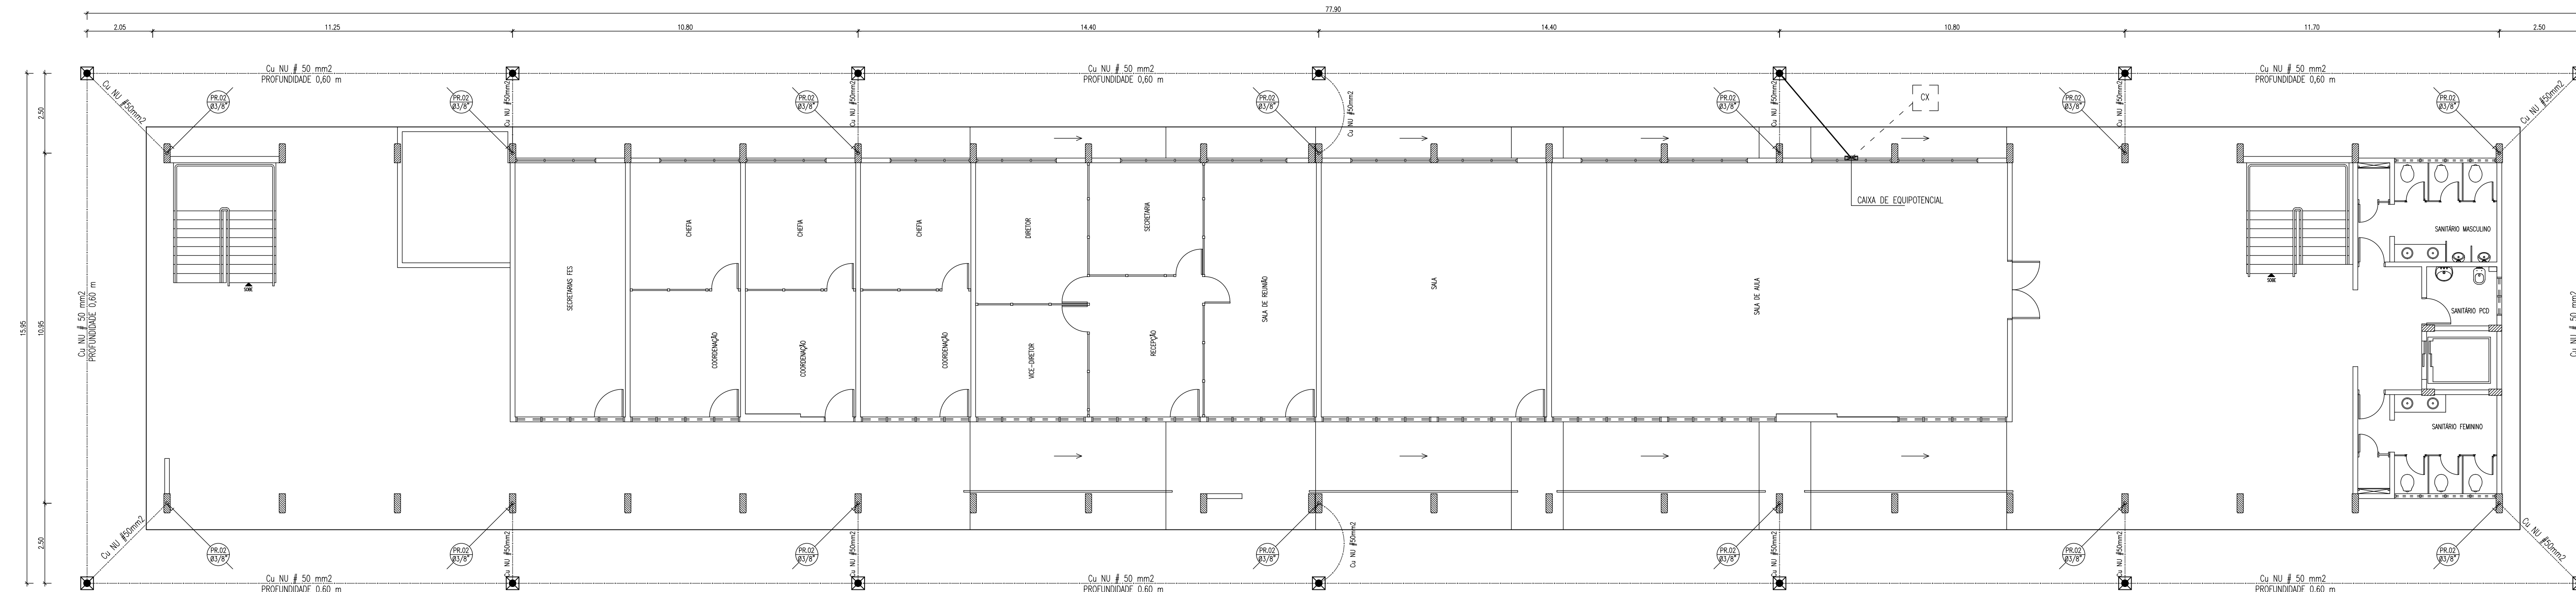

PAVIMENTO 4
ESCALA 1:100

| | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------|---|------------------|
|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | |  | Prefeitura da UFAM | | 01.SP.002 |
| | CAMPUS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO – SETOR NORTE | | UBER | FES – FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS | |
| TÍTULO | | INSTALAÇÃO DE SPDA PLANTA, CORTE E DETALHES | | | | 01.SP.002 |
| AUTOR DO PROJETO ORION TEIXEIRA CAROLINO <small>PROFESSOR ASSOCIADO – CATEGORIA 3</small> | | HRF | TERMINO ORION | DATA 2019 | ESCALA 1:500 | |