



PAVIMENTO 2

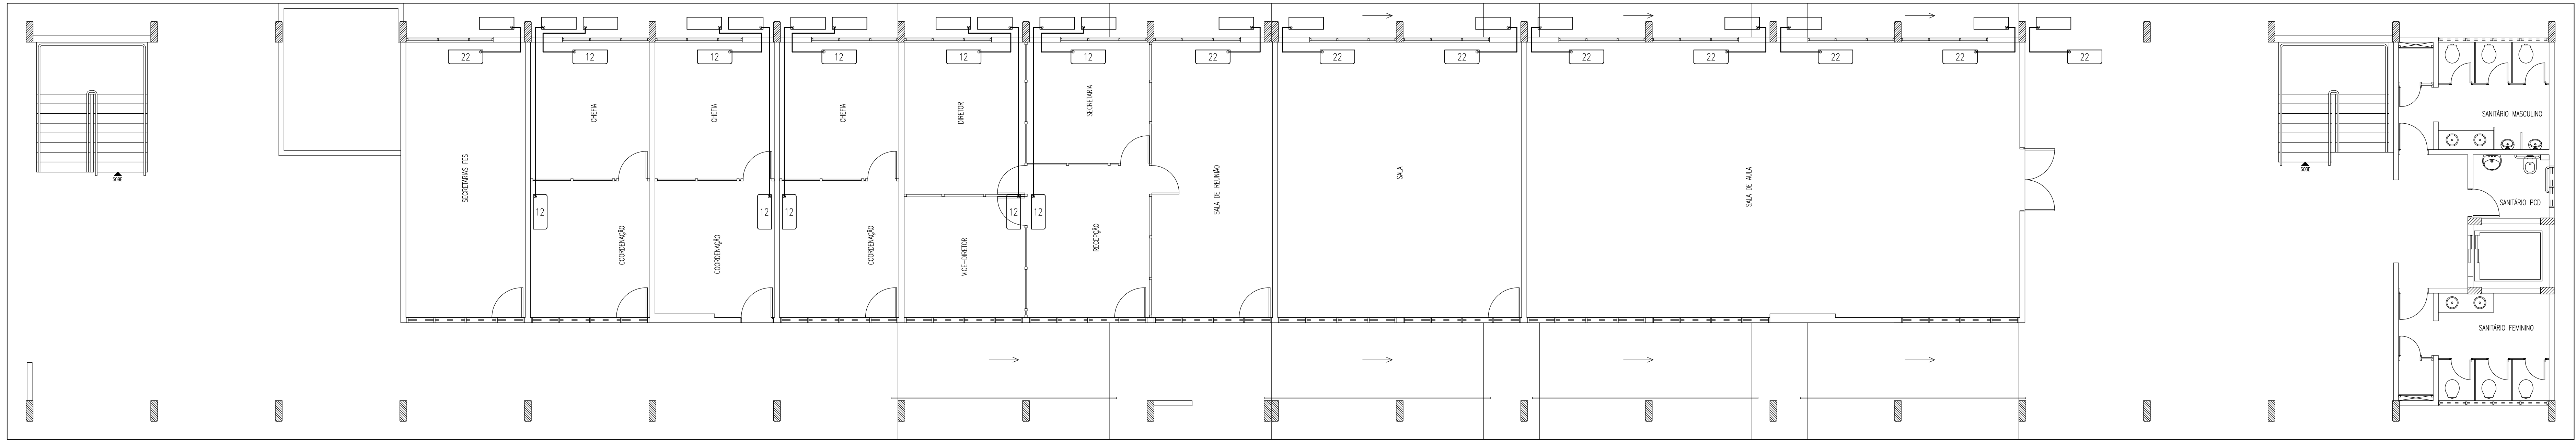


PAVIMENTO 1

EQUIPAMENTOS

- 22 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT
CAPACIDADE 22.000 BTU
ALIMENTAÇÃO 220 V 2F+T
- 12 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT
CAPACIDADE 12.000 BTU
ALIMENTAÇÃO 220 V 2F+T
- 09 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT
CAPACIDADE 9.000 BTU
ALIMENTAÇÃO 220 V 2F+T



UNIVERSIDADE FEDERAL
DO AMAZONAS



Prefeitura da
UFAM

CAMPUS

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – SETOR NORTE

TABUA

FES – FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS

TITULO

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
PAVIMENTO 1 E PAVIMENTO 2

AUTOR DO PROJETO

ART

DESIGNO

ORÇOM

DATA

2019

ESCALA

1:75

REVISÃO

PROJETA