



PAVIMENTO 4

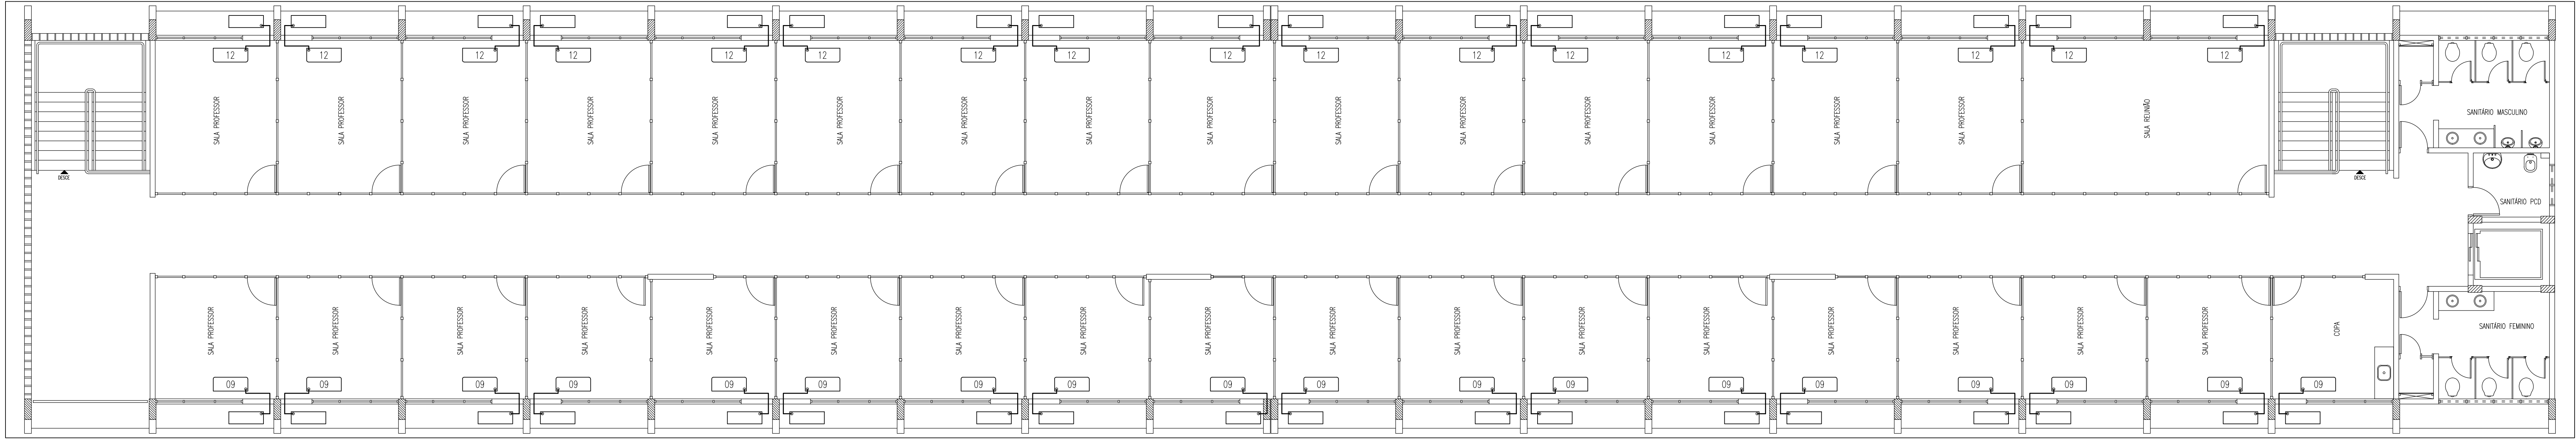


PAVIMENTO 3

EQUIPAMENTOS

- 22 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT
CAPACIDADE: 22.000 BTU
ALIMENTAÇÃO 220 V 2F+T
- 12 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT
CAPACIDADE: 12.000 BTU
ALIMENTAÇÃO 220 V 2F+T
- 09 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT
CAPACIDADE: 9.000 BTU
ALIMENTAÇÃO 220 V 2F+T



UNIVERSIDADE FEDERAL
DO AMAZONAS



Prefeitura da
UFAM

CAMPUS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO – SETOR NORTE

TÍTULO
FES – FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
PAVIMENTO 2 E PAVIMENTO 3

AUTOR DO PROJETO	ART	DESENHO	DATA	ESCALA	REVISÃO
ORION	.	ORION	2019	1:75	