
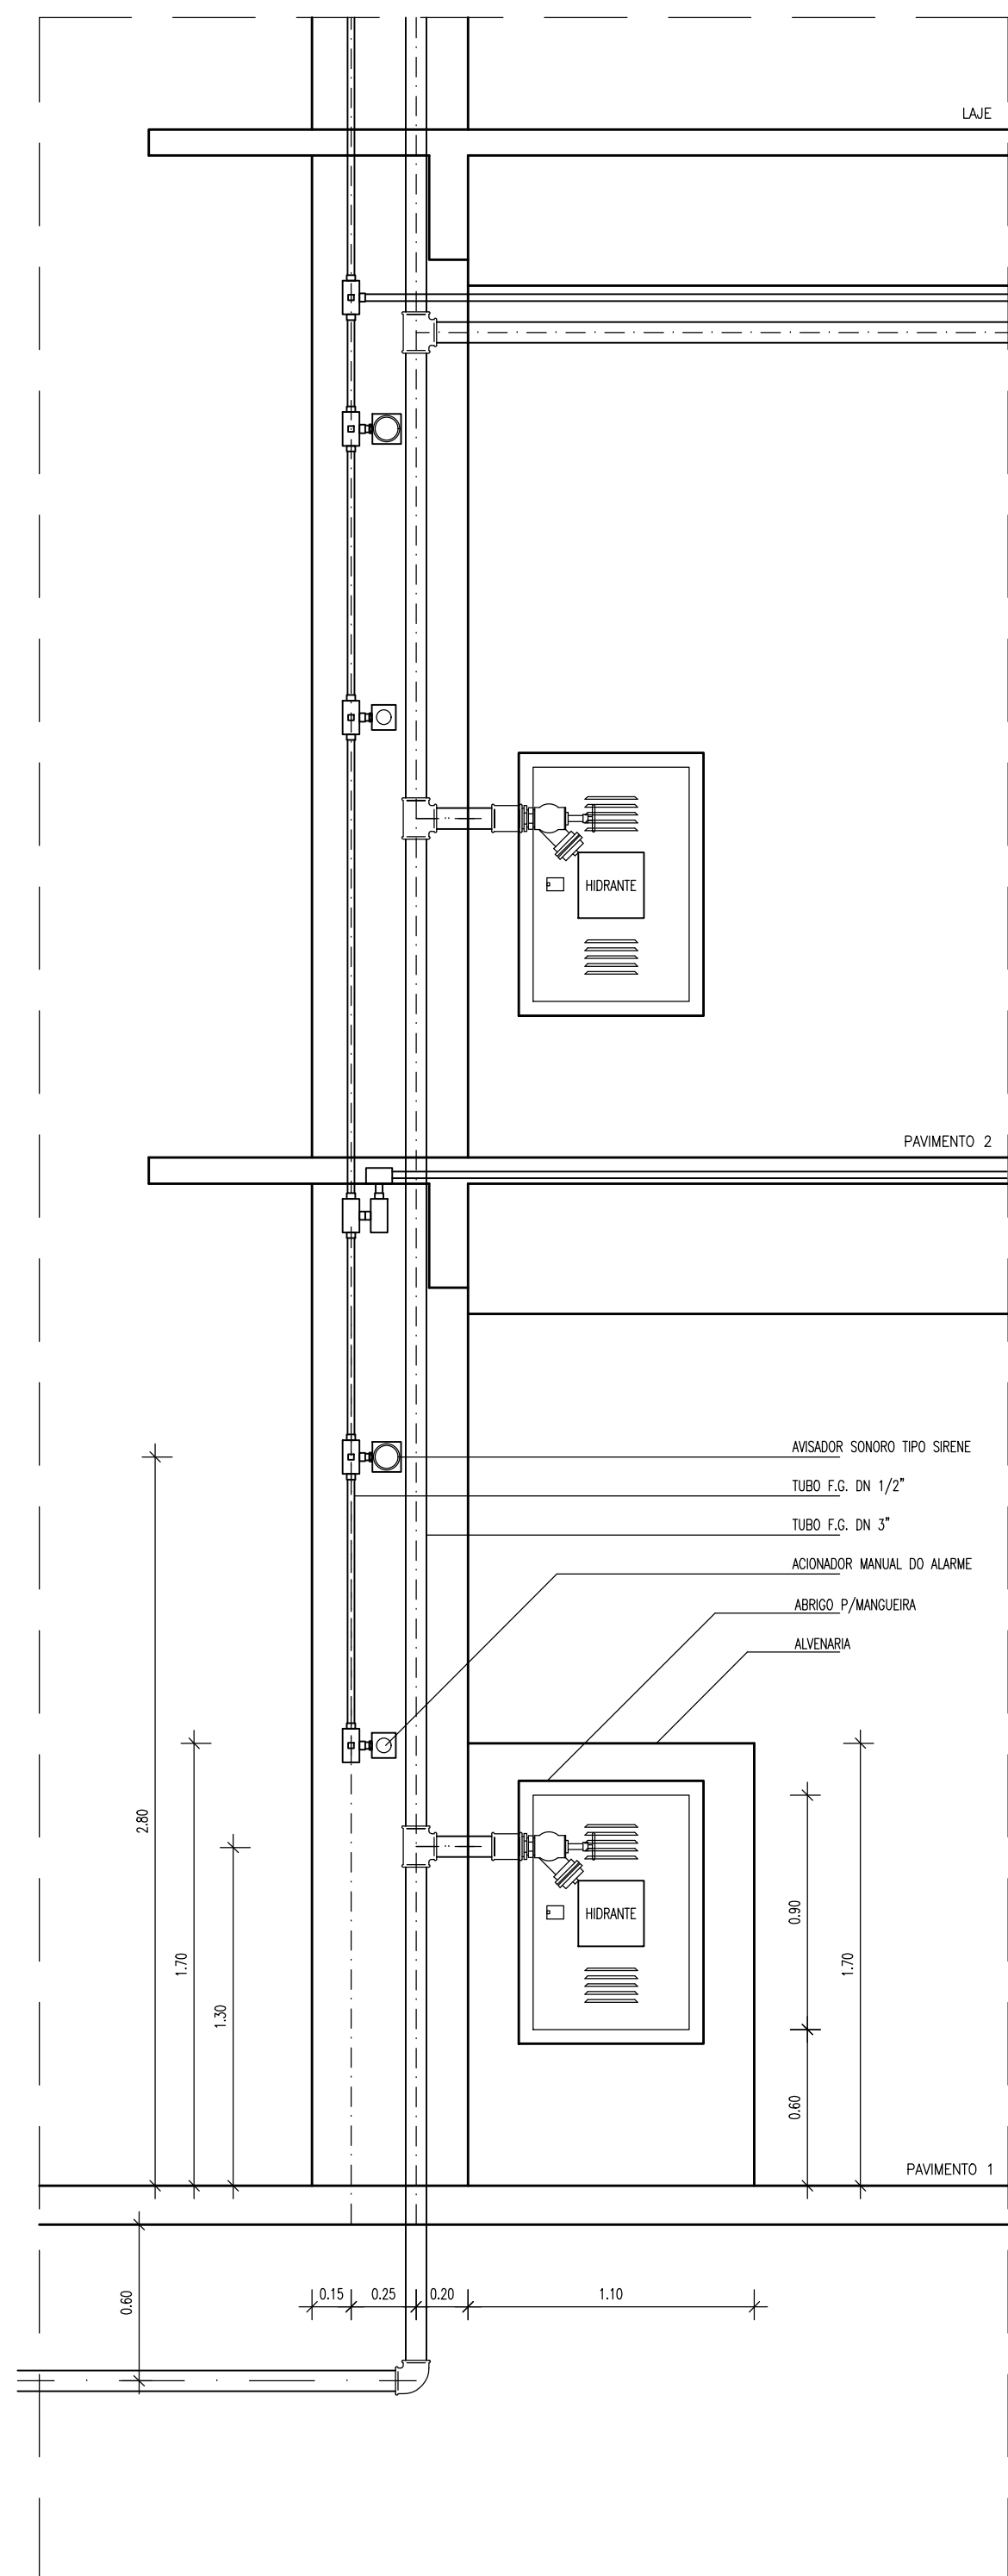


PLANTA GERAL

ESCALA 1:1000

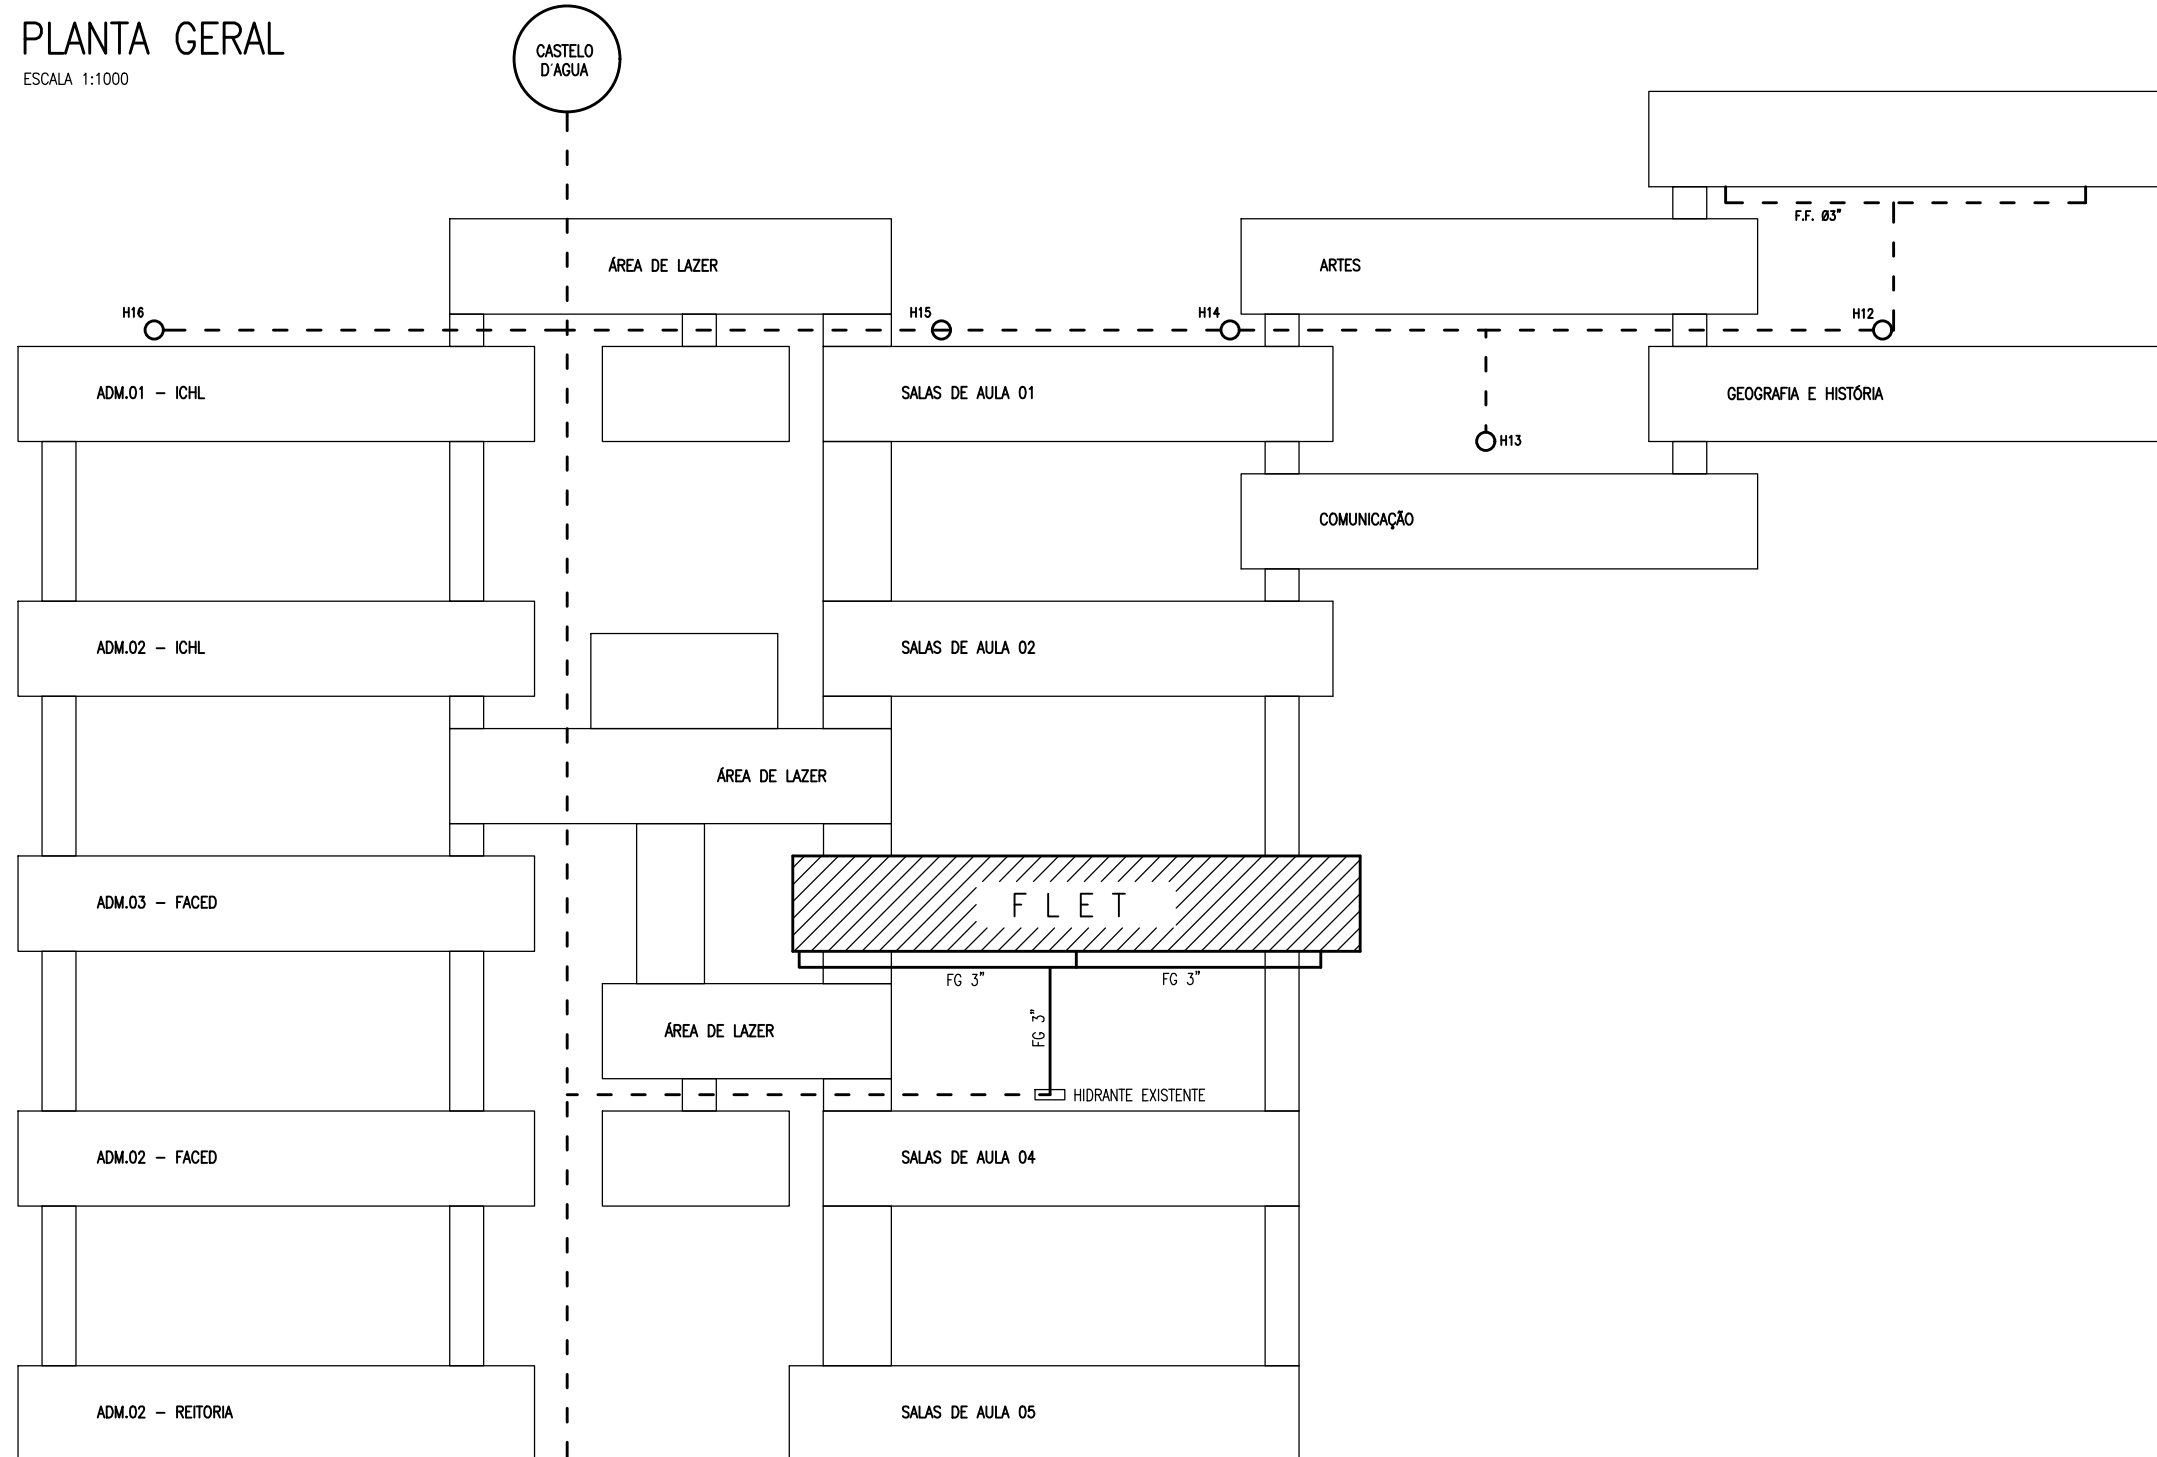

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SÍMBOLOS	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO : RETANGULAR FONDO : VERDE PICTOGRAMAS/LEGENDA: ESCRITA SAÍDA FOTOLUMINESCENTE COM ALTEZA DE LETRA SEMPRE > 30mm	INDICAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA PRETENDENDO-SE UTILIZAR O PICTOGRAMA COM CARACTERÍSTICAS POR SÍMBOLO ( FIGURA X OU Y ) 50mm
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO : RETANGULAR FONDO : VERDE PICTOGRAMA/PESSOA CORRENDO PARA A DIREITA EM VERDE E FUNDO FOTOLUMINESCENTE COM SETA INDICATIVA ( FUNDO DAS 2 SINALIZAÇÕES X (HOMEM) E Y (SETA) DIMENSÃO MÍNIMA 500x300	INDICAÇÃO DA DIREÇÃO (ESQUERDA OU DIREITA) DE PICTOGRAMA/PESSOA CORRENDO UMA ROTA DE SAÍDA
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO : RETANGULAR FONDO : VERDE PICTOGRAMA/PESSOA CORRENDO PARA A ESQUERDA EM VERDE E FUNDO FOTOLUMINESCENTE COM SETA INDICATIVA ( FUNDO DAS 2 SINALIZAÇÕES X (HOMEM) E Y (SETA) DIMENSÃO MÍNIMA 500x300	INDICAÇÃO DA DIREÇÃO (ESQUERDA OU DIREITA) DE PICTOGRAMA/PESSOA CORRENDO UMA ROTA DE SAÍDA
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO : RETANGULAR FONDO : VERDE PICTOGRAMA/PESSOA CORRENDO PARA A ESQUERDA OU DIREITA EM VERDE E FUNDO FOTOLUMINESCENTE COM SETA INDICATIVA ( FUNDO DAS 2 SINALIZAÇÕES X (HOMEM) E Y (SETA) DIMENSÃO MÍNIMA 500x300	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA APARELHO EM ESCADA OU RUA DE FUGA ACIMA DA PORTA COM FOCO DE ACESSO
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO : RETANGULAR FONDO : VERDE PICTOGRAMA/PESSOA CORRENDO PARA A ESQUERDA OU DIREITA EM VERDE E FUNDO FOTOLUMINESCENTE COM SETA INDICATIVA ( FUNDO DAS 2 SINALIZAÇÕES X (HOMEM) E Y (SETA) DIMENSÃO MÍNIMA 500x300	ATUADA ACIMA DE UMA PORTA, INDICANDO A DIREÇÃO PARA OTER ACESSO A UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, QUANDO ESTA NÃO FOR APARELHO OU DIRETAMENTE VIZINHO
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO : RETANGULAR FONDO : VERDE PICTOGRAMA/PESSOA CORRENDO PARA A ESQUERDA OU DIREITA EM VERDE E FUNDO FOTOLUMINESCENTE COM SETA INDICATIVA	a) INDICAÇÃO DA DIREÇÃO DE ACESSO AO UMA SAÍDA QUE NÃO ESTEJA APARENTE b) INDICAÇÃO DA DIREÇÃO DE UMA SAÍDA POR RAMPAS A SETA INDICATIVA DEVE SER PROJECCIONADA EM ACESSO COM A DIREÇÃO A SER SINALIZADA

SIMBOLOGIA




	CAIXA DE INCÊNDIO COM DUAS MANGUEIRAS Ø38mm x 30,00m COM ESQUICHO Ø16mm
	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA (AP, 10L) CLASSE: A
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS, 4kg) CLASSE: A / B / C
	EXTINTOR DE DÍÓXIDO DE CARBONO (CO2) CLASSE: B / C
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO (LE)
	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	BATERIA SI SISTEMA DE ALARME
	ACIONADOR DO SISTEMA DE ALARME
	REGISTRO DE PASSEIO COM VÁLVULA DE RETENÇÃO
	REGISTRO DE PASSEIO SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO

MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTOS

AMBIENTE	PISO	PARADE	TETO
SALAS, LABORATÓRIOS	CERÂMICA CLASSE I	ALVENARIA / DIVISÓRIA CLASSE I	LAJE / PVC CLASSE I
CIRCULAÇÕES	CERÂMICA CLASSE I	ALVENARIA / DIVISÓRIA CLASSE I	LAJE CLASSE I
SANITÁRIOS	CERÂMICA CLASSE I	ALVENARIA CLASSE I	LAJE / PVC CLASSE I

NORMAS ADOTADAS

DECRETO ESTADUAL 24.054 DE 01/03/2004  
INSTRUÇÃO TÉCNICA 10 – CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO  
INSTRUÇÃO TÉCNICA 11 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES  
INSTRUÇÃO TÉCNICA 18 – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA  
INSTRUÇÃO TÉCNICA 19 – SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME  
INSTRUÇÃO TÉCNICA 20 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA  
INSTRUÇÃO TÉCNICA 21 – SISTEMAS DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE EMERGÊNCIA  
INSTRUÇÃO TÉCNICA 22 – SISTEMAS DE HIDRANTES E MANGOTINS

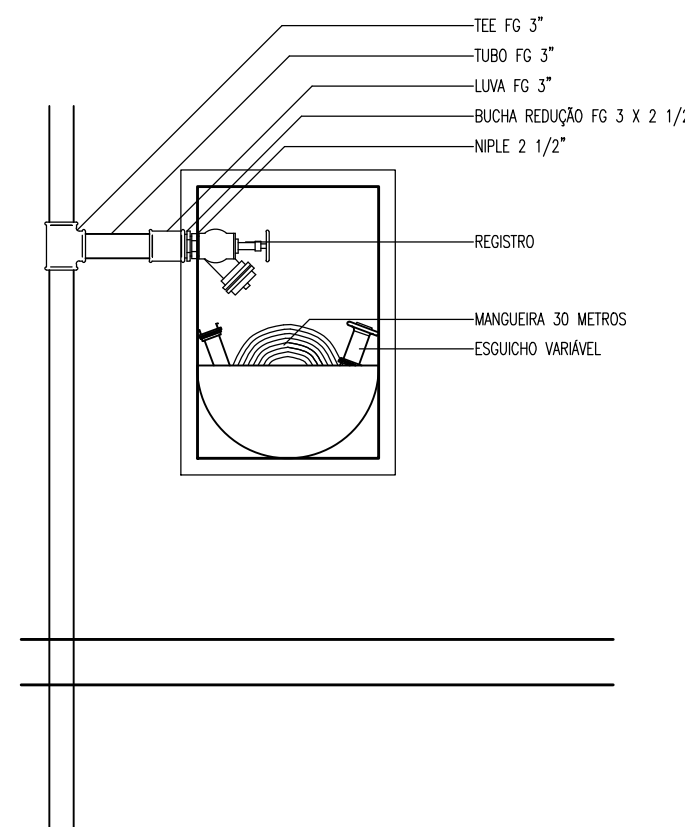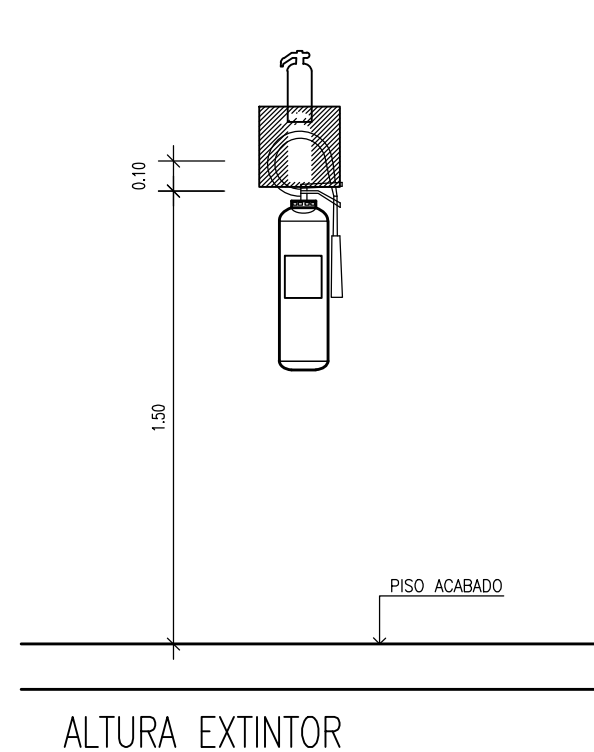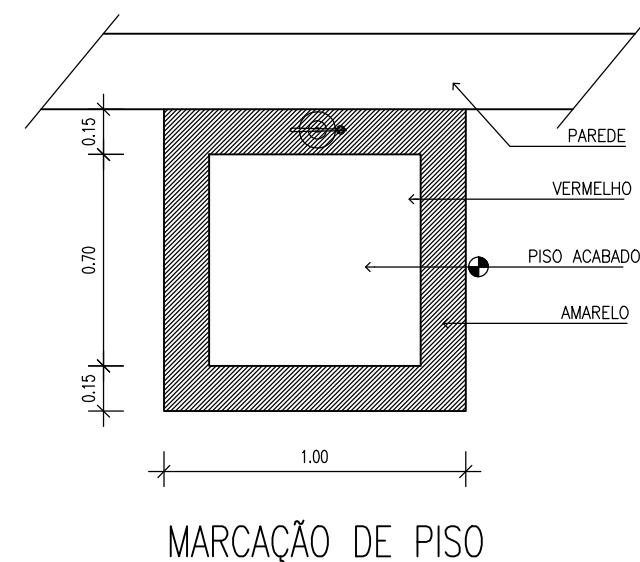

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Prefeitura da UFAM

CAMPUS: CAMPUS UNIVERSITÁRIO – SETOR NORTE

OBRA: FLET – FACULDADE DE LETRAS

TÍTULO: INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO DETALHES

AUTOR DO PROJETO: ORION TEIXEIRA CAROLINO  
ENGENHEIRO CIVIL – OEA 10330-AM/RS

ART: DESENHO: ORION  
DATA: 2018  
ESCALA: 1:75  
REVISÃO:

01.IN.011