



PAVIMENTO 2

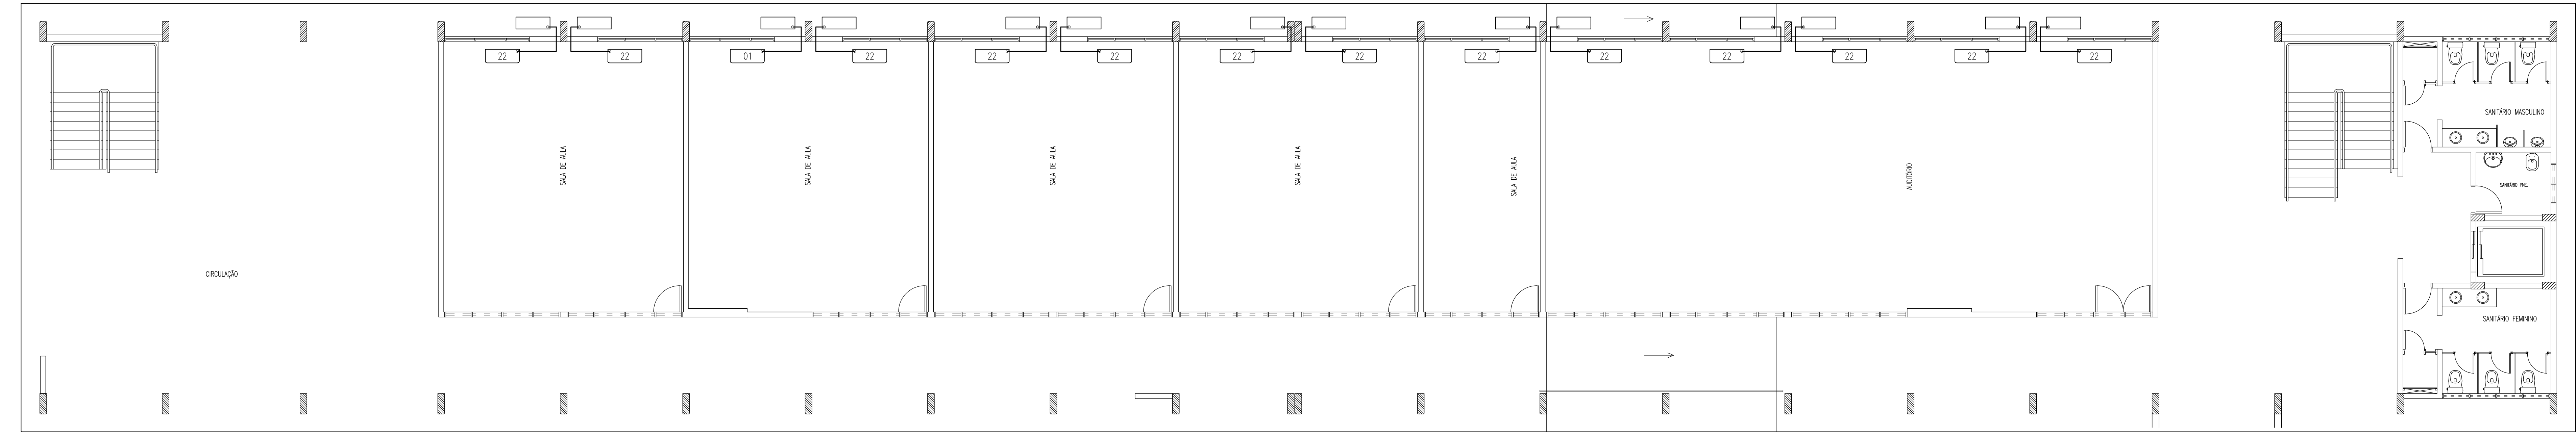


PAVIMENTO 1

EQUIPAMENTOS

- 22 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT  
CAPACIDADE 22.000 BTU  
ALIMENTAÇÃO 220 V 2F+T
- 12 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT  
CAPACIDADE 12.000 BTU  
ALIMENTAÇÃO 220 V 2F+T
- 09 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT  
CAPACIDADE 9.000 BTU  
ALIMENTAÇÃO 220 V 2F+T



UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO AMAZONAS



Prefeitura da  
UFAM

CAMPUS	CAMPUS UNIVERSITÁRIO – SETOR NORTE				
OBRA	FLET – FACULDADE DE LETRAS				
TÍTULO	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PAVIMENTO 1 E PAVIMENTO 2				
AUTOR DO PROJETO	ART	DESENHO	DATA	ESCALA	REVISÃO
		ORSON	2018	1:75	

PROJETO

01.AC.007