

LEGENDA

———— TRECHO A EXECUTAR
- - - - - TRECHO EXISTENTE

NOTAS

PROFUNDIDADE MINIMA DA ESCAVAÇÃO = 0,60 M

LEGENDAS


- Registo de Pressão com PVC soldável - RPE
- Registo tipo pistola ABNT d'PVC soldável - RG
- Registo de gaveta cromada cromada d'PVC soldável - RGC
- Válvula de retenção vertical d' PVC soldável - VR
- Válvula de sucção (piso) d' PVC soldável - VR
- Bombas


Legenda das indicações

- CH - Cimento com pedço de 90° - 25 mm - 1/2"
- BE - Boleadora com pedço de 90° - 25 mm - 1/2"
- LV - Lavatório com pedço de 90° - 25 mm - 1/2"
- MIC - Mictório com pedço de 90° - 25 mm - 1/2"
- RG - Registo de gaveta cromada cromada d'PVC soldável - 3/4"
- TJ - Torno de Jardim - 25 mm x 3/4"
- VS - Vaso sanitário com caixa de descarga - 3/4"
- PA - Pte de colônia - 25 mm x 3/4"


Código das colunas

- AF-01 Identificação da coluna
- 01 Identificação da coluna
- AF Água fta
- AL Alteração

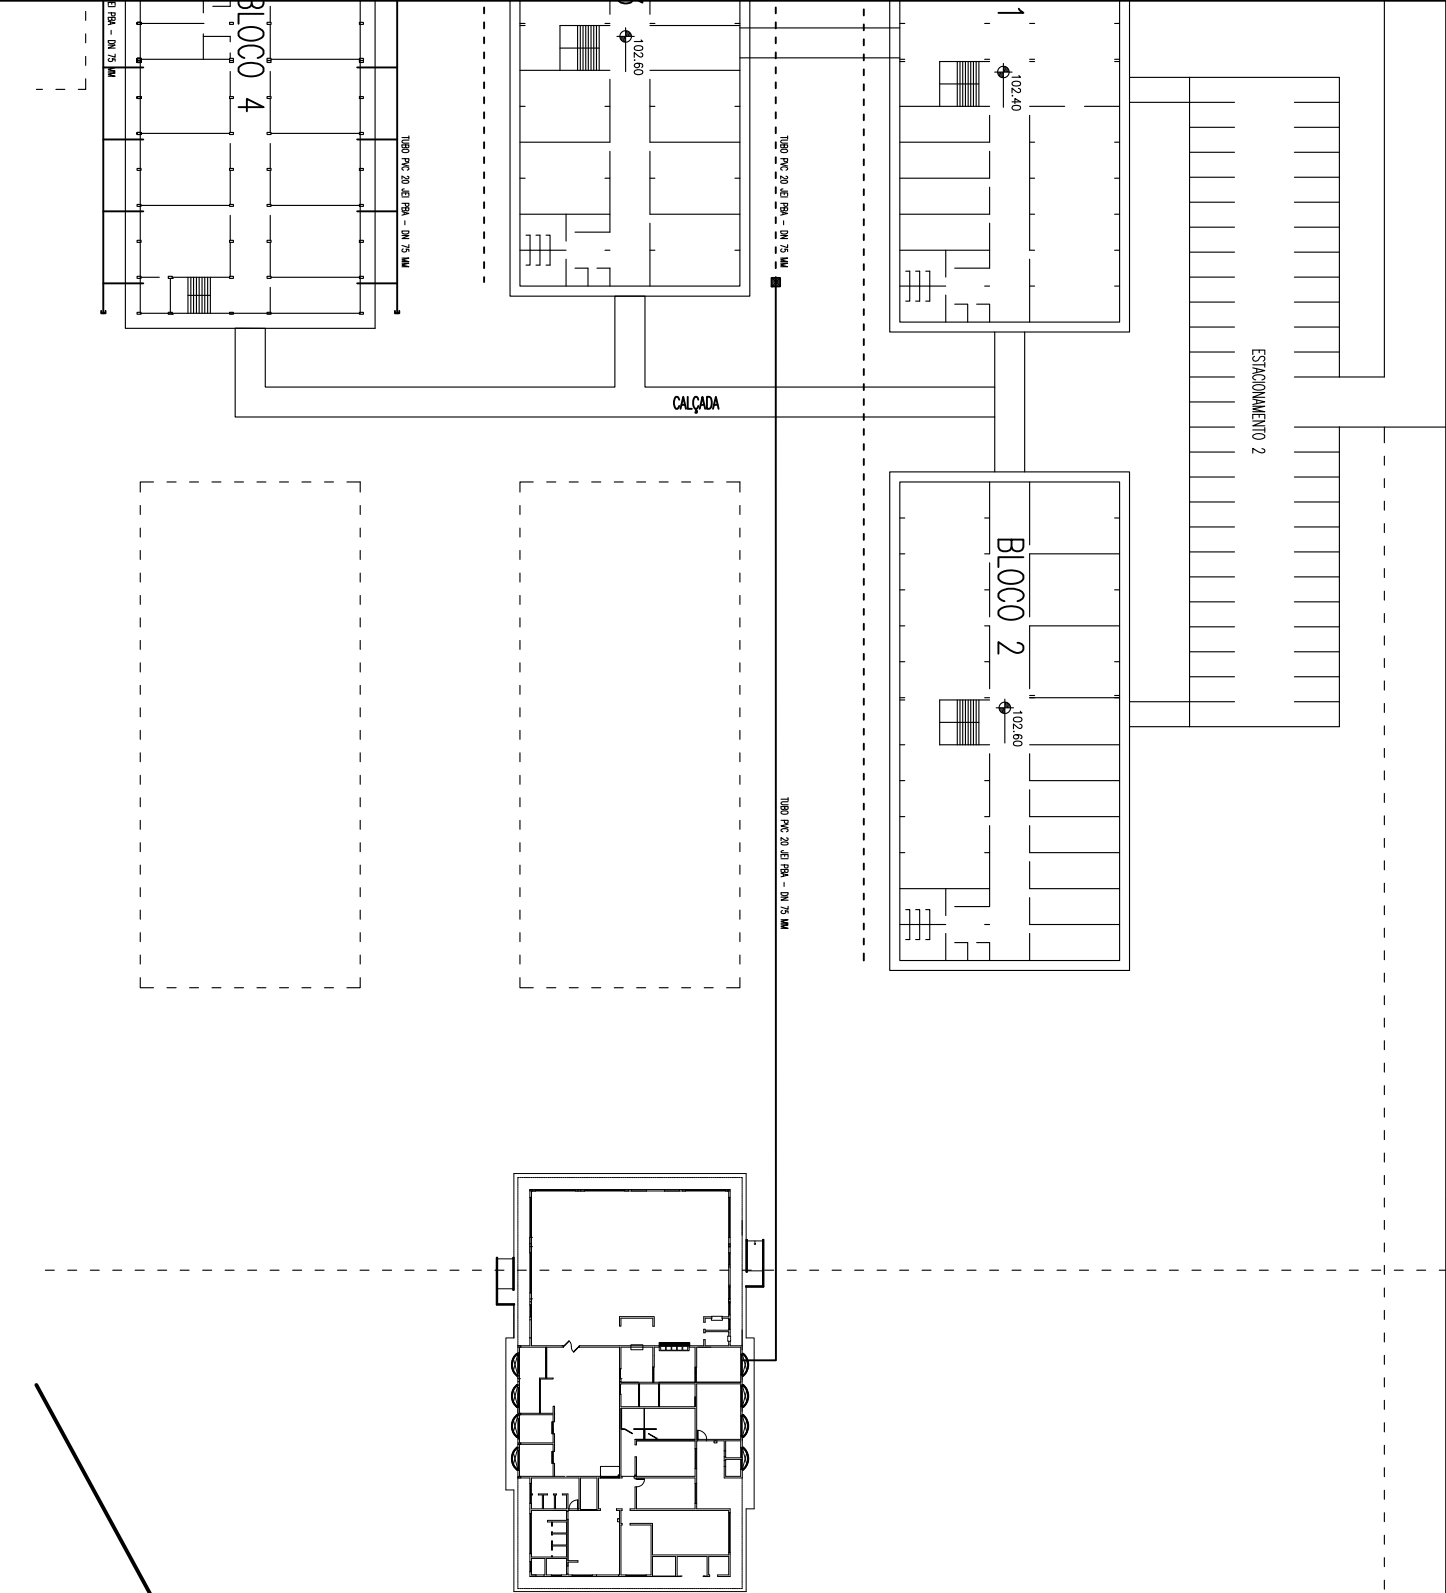



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS



Prefeitura da UFAM

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS DORVAL VARELA MOURA

INSTALAÇÃO HIDRAULICA

REDE GERAL

PROJETO

02.IH.001