

LEGENDA

TRECHO A EXECUTAR

TRECHO EXISTENTE


NOTAS

PROFUNDIDADE MINIMA DA ESCAVAÇÃO = 0,60 M

LEGENDA	
	Registo de Pressão com PVC soldado - RPS
	Registo tipo grelha ABNT c/PVC soldado - RG
	Registo de gaveta c/anelo c/anelo c/PVC soldado - RG
	Válvula de retenção vertical c/PVC soldado - VR
	Válvula de sucção (bico) c/PVC soldado - VR
	Bomba

Legenda das indicações	
CH	Corteiro com pedão de 90° - 25 mm - 1/2"
BE	Bandeira com pedão de 90° - 25 mm - 1/2"
LV	Lavatório com pedão de 90° - 25 mm - 1/2"
MC	Módulo c/anelo c/anelo de descarga com pedão de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registo de gaveta c/anelo c/anelo c/PVC soldado - 3/4"
TJ	Tunel de Jato - 25 mm x 3/4"
VS	Vaso sanitário com caixa de descarga - 3/4"
PA	Placa de colheita - 25 mm x 3/4"

Código das colunas	
AF-00	Identificação da coluna
0	Identificação da linha
AF	Água fta
AL	Alimentação

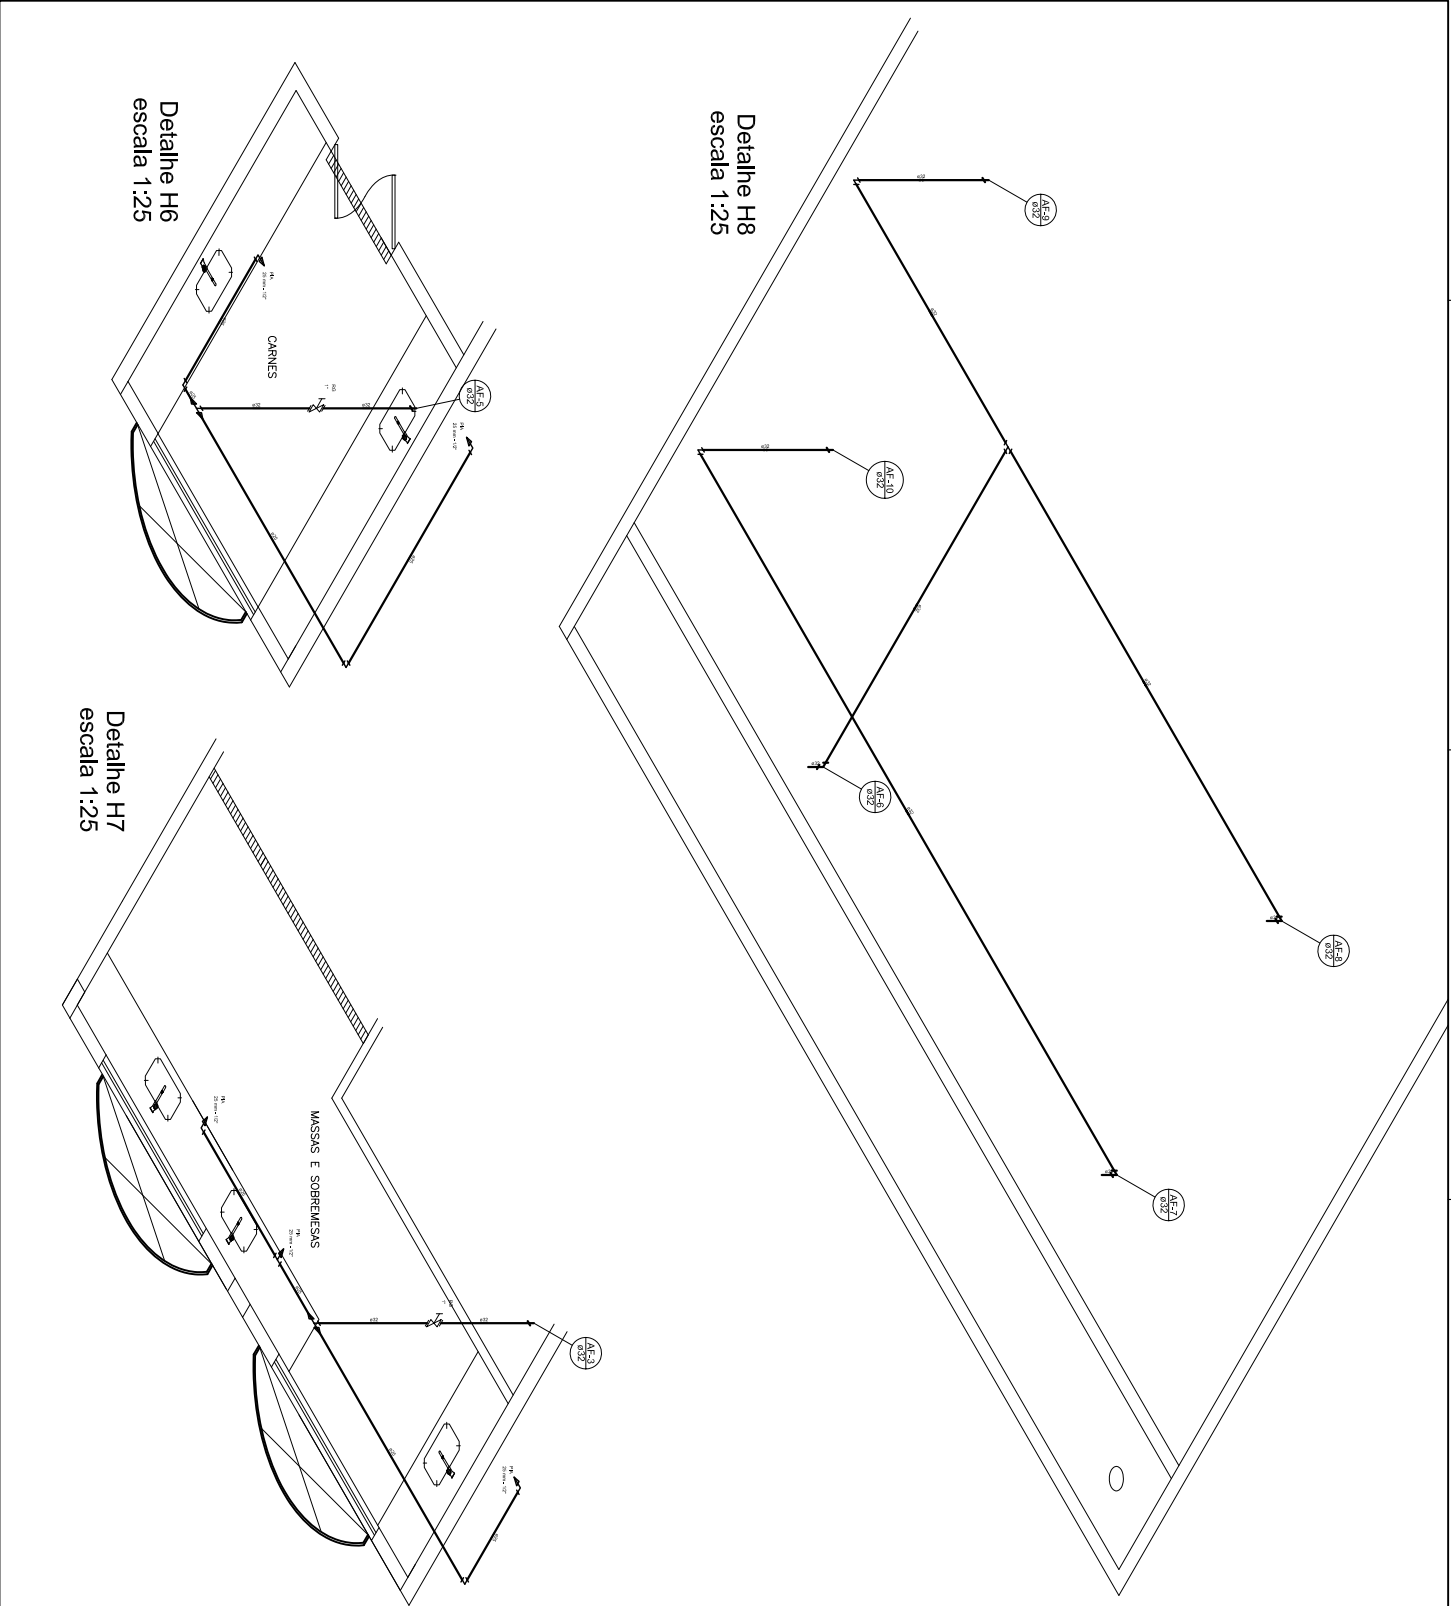

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Prefeitura da UFAM

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS DORVAL VARELA MOURA

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

DETALHES H6, H7 E H8

02.IH.004