



PAVIMENTO 4




PAVIMENTO 3

- EQUIPAMENTOS
- 1. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT
CAPACIDADE: 9.000 BTU
ALIMENTAÇÃO: 220 V 2F+T
 - 2. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT
CAPACIDADE: 24.000 BTU
ALIMENTAÇÃO: 220 V 2F+T

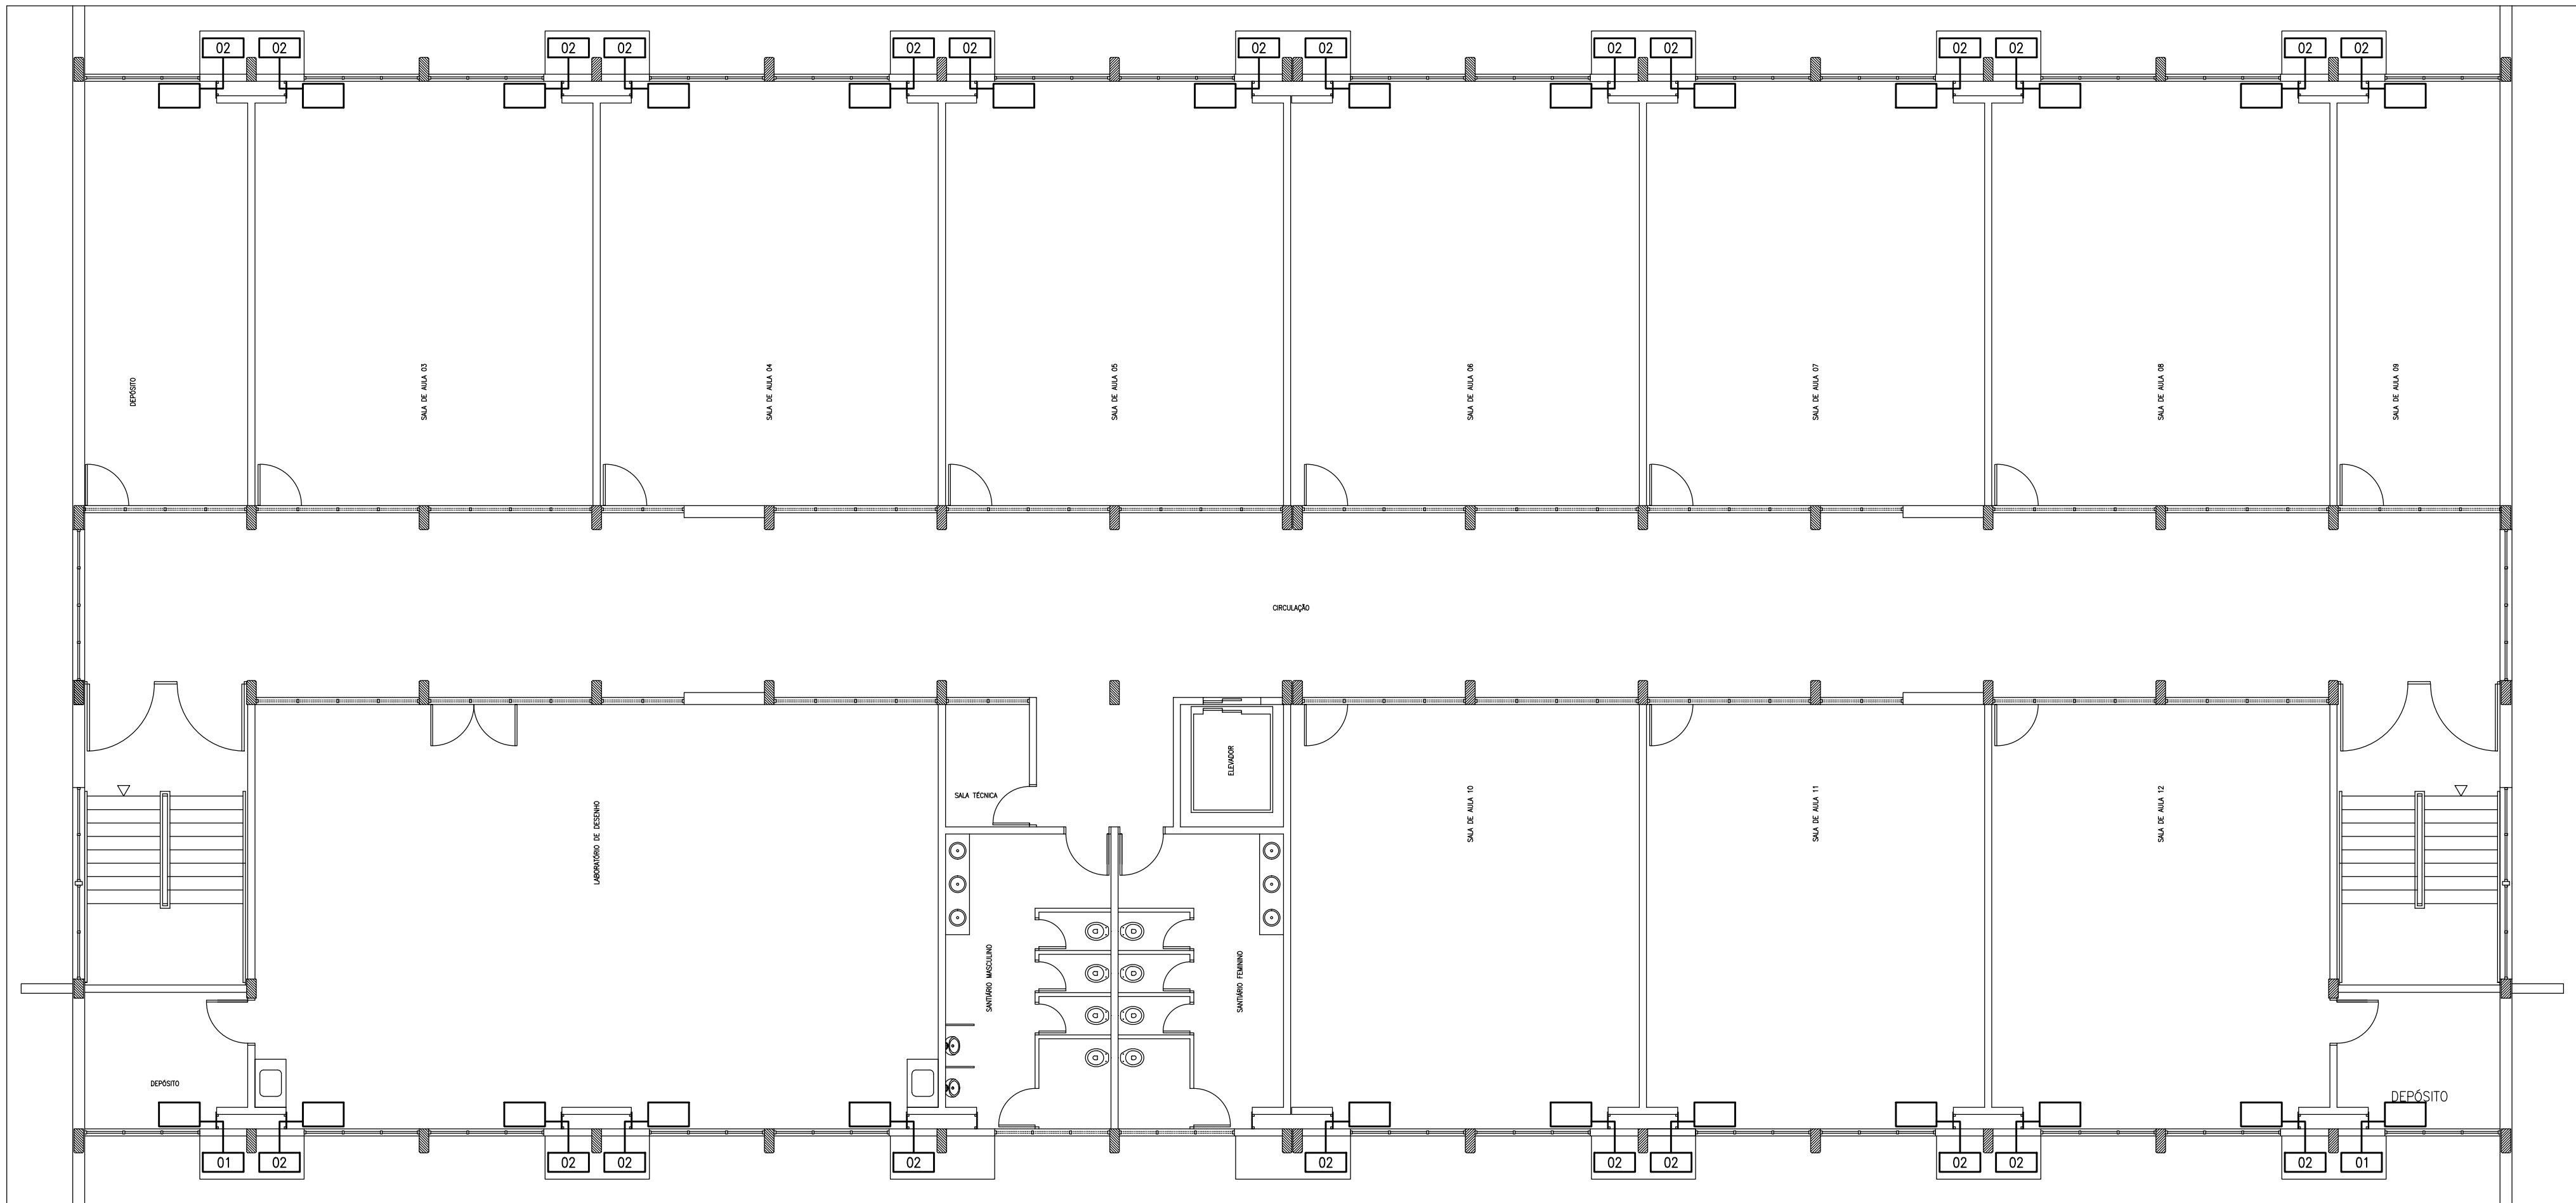

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO AMAZONAS



Prefeitura da
UFAM

OBRA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PARINTINS
BLOCO 4

TÍTULO

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
PAVIMENTO 3 E PAVIMENTO 4

AUTOR DO PROJETO

MINISSSES IBERNON MAA
ENG. CREA - CREA 11116-5/AM

ART

AM20240459608

DESENHO

DATA

2014

ESCALA

1:100

PROJETO

08.AC.005