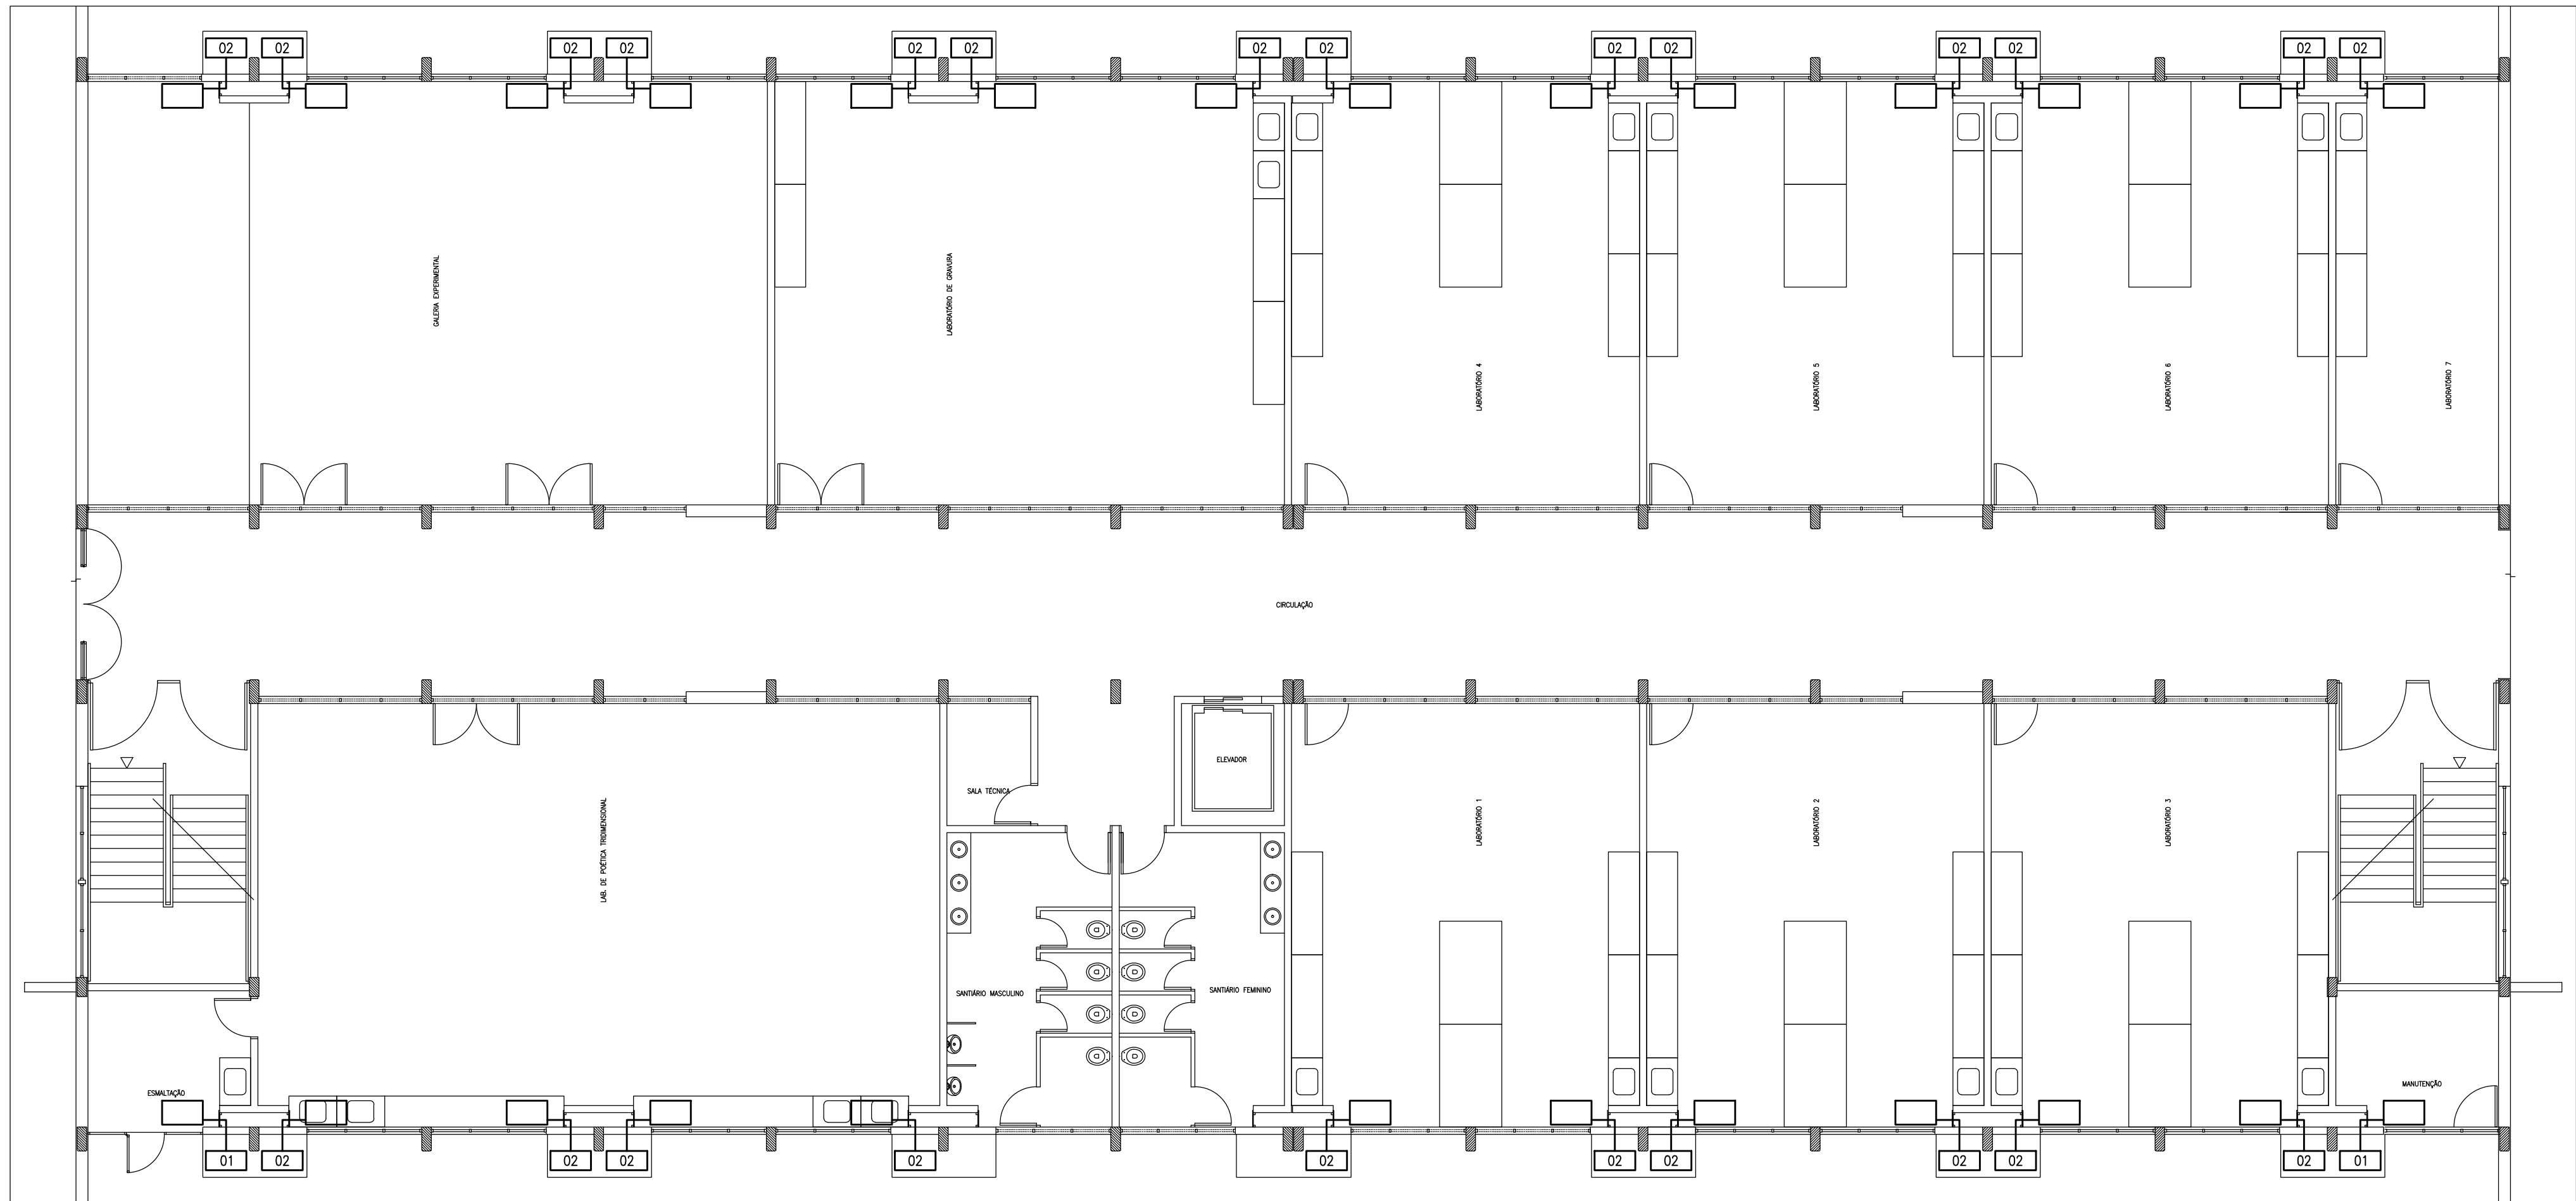




PAVIMENTO 2



PAVIMENTO 1

- EQUIPAMENTOS
- 1. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT
CAPACIDADE 9.000 BTU
COMPRESSOR TIPO ROTATIVO
ALIMENTACAO 220 V 2P+1
 - 2. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT
CAPACIDADE 24.000 BTU
COMPRESSOR TIPO ROTATIVO
ALIMENTACAO 220 V 2P+1

	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS		Prefeitura da UFAM
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PARINTINS BLOCO 4			
TÍTULO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PAVIMENTO 1 E PAVIMENTO 2			
AUTOR DO PROJETO MINISSSES IBERNON MAA ENG. CREA - CREA 11116-5/AM	ART AM20240459608	DESENHO DATA 2014	ESCALA 1:100

08.AC.004